
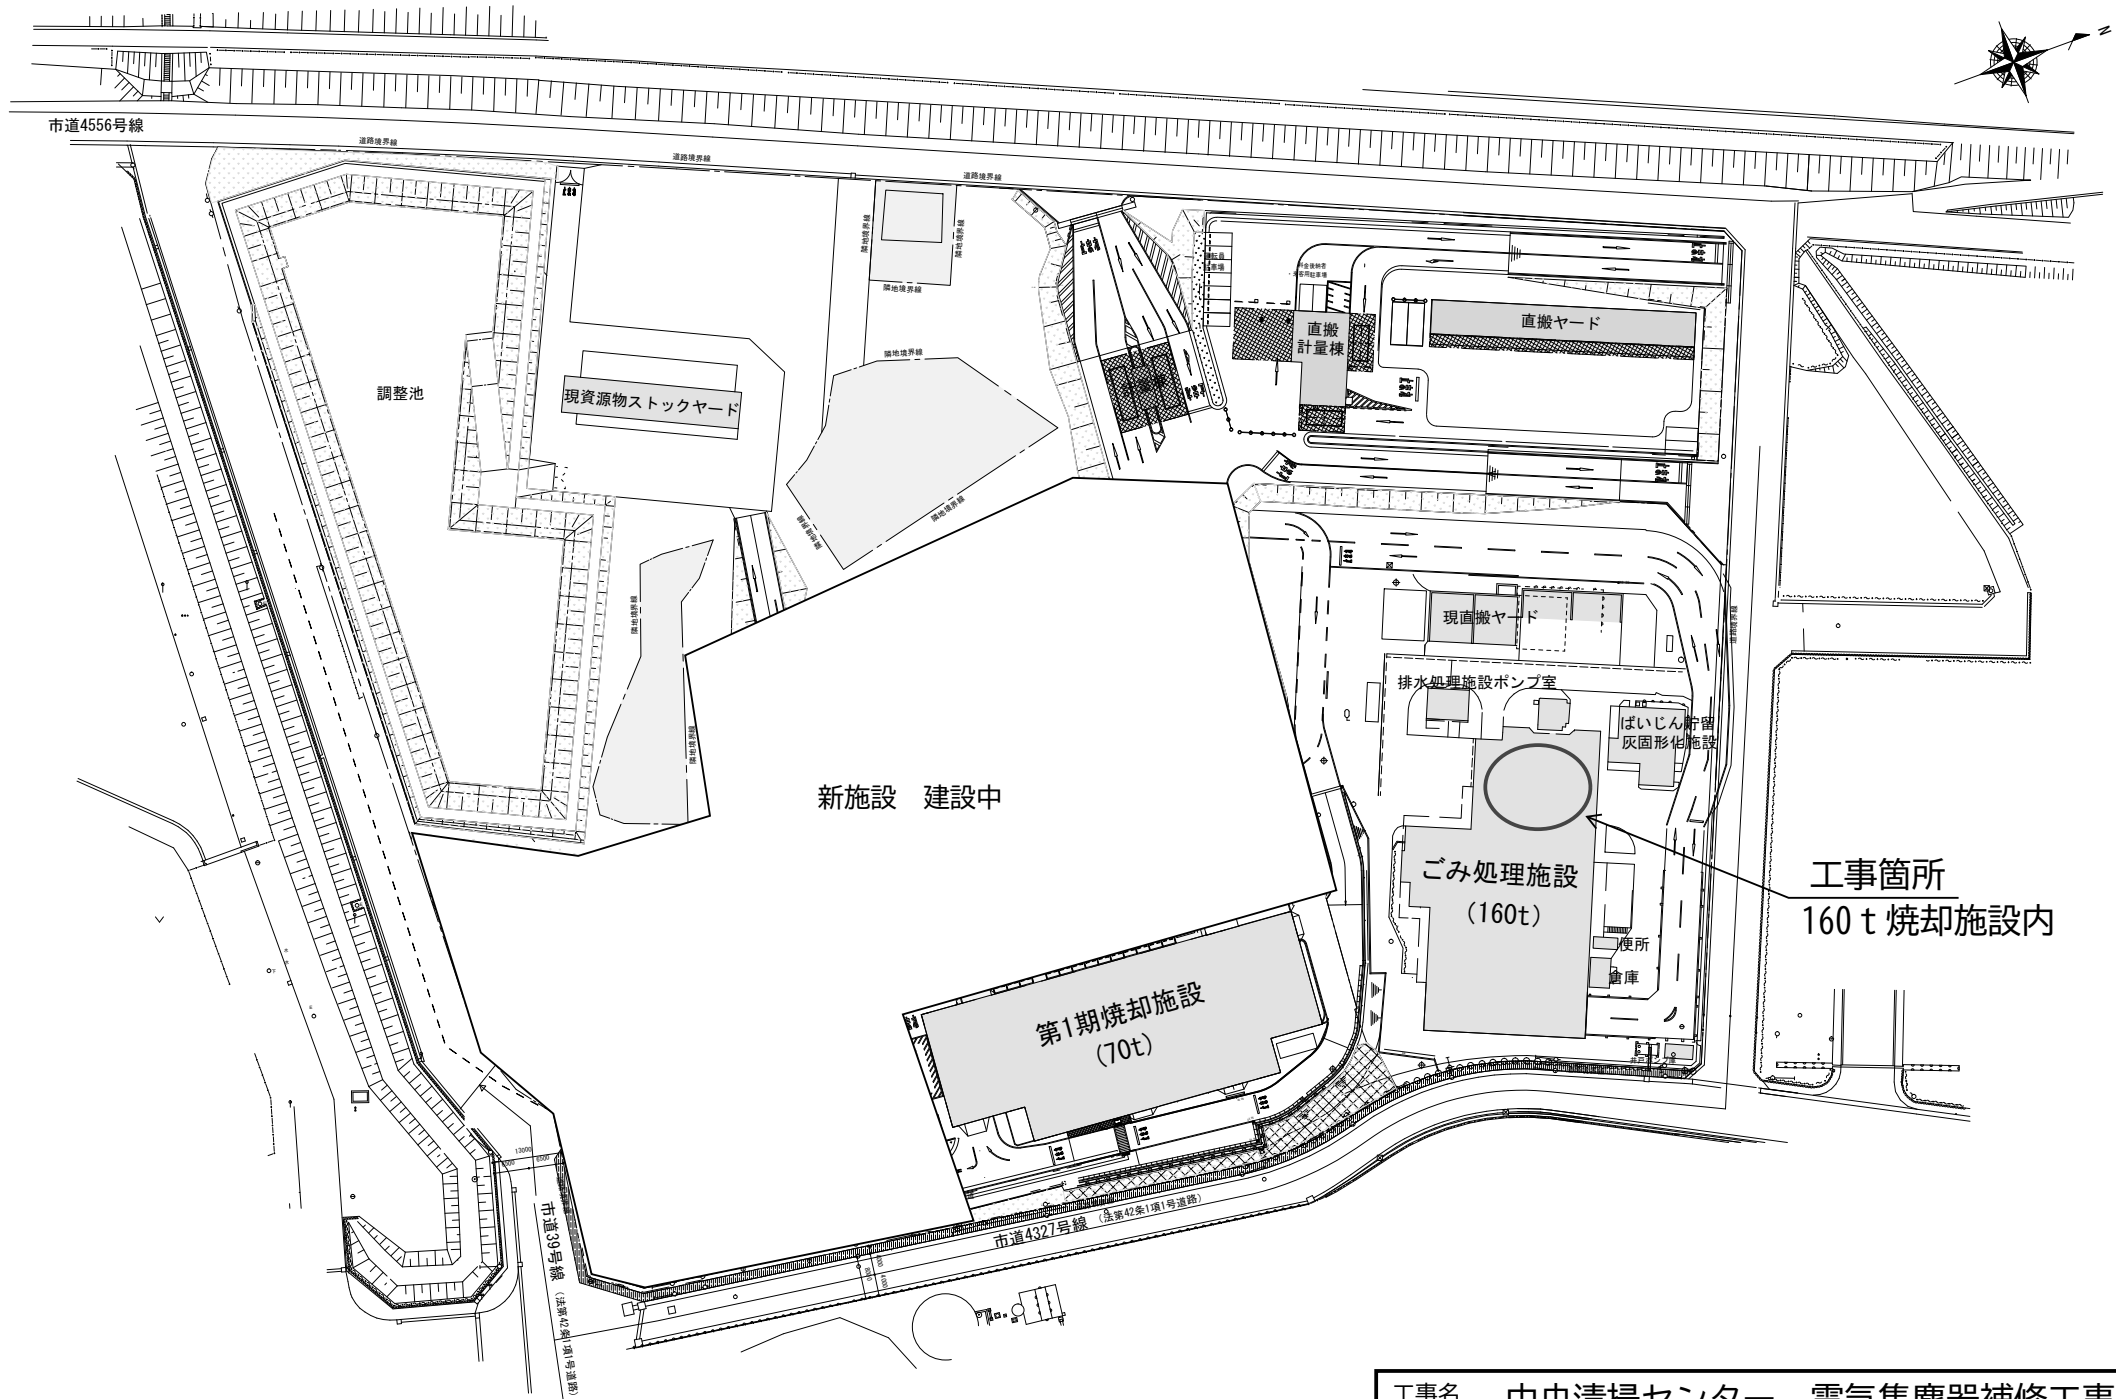


中央清掃センター 電気集塵器補修工事



小山広域保健衛生組合

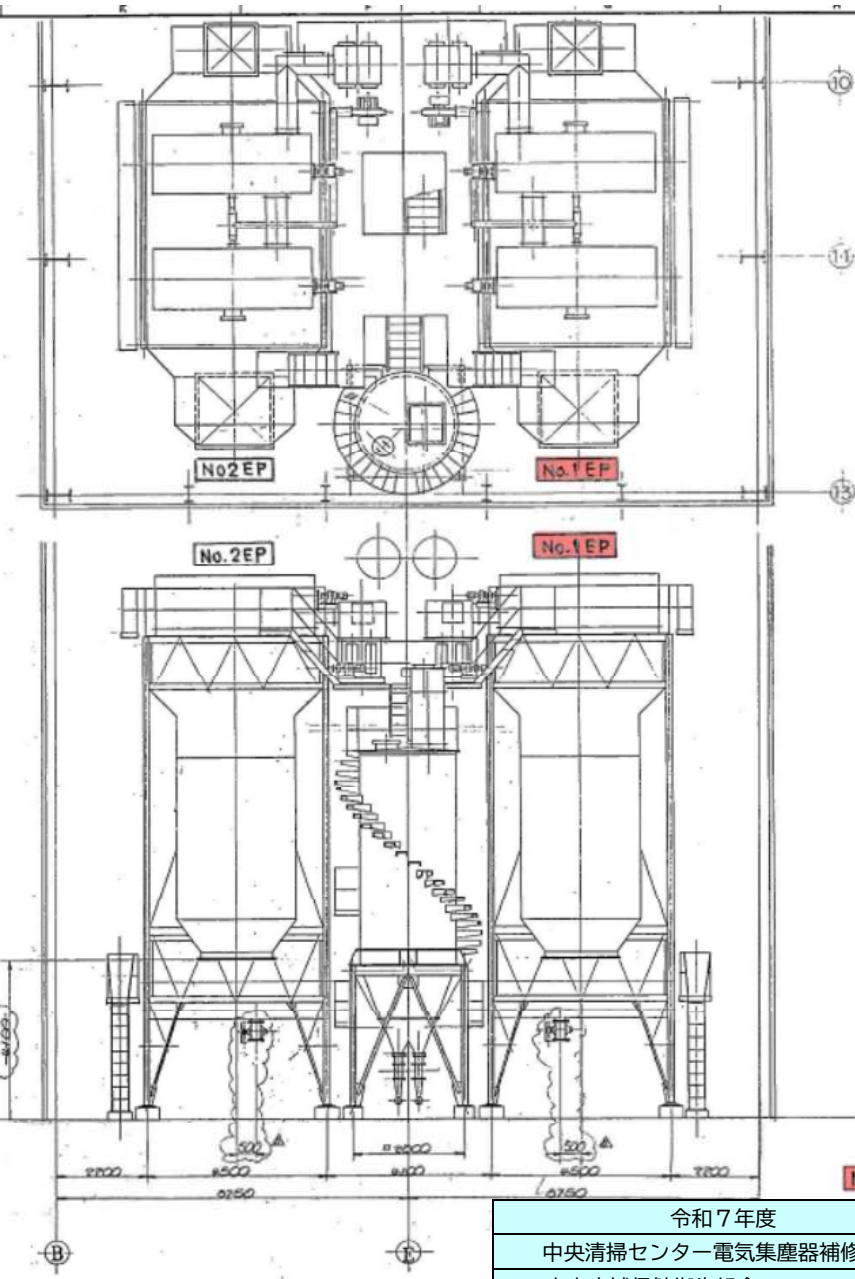

工事名	中央清掃センター 電気集塵器補修工事	
図面名	中央清掃センター 配置図	図面番号：No.1

[illegible]

1号 全体配置図

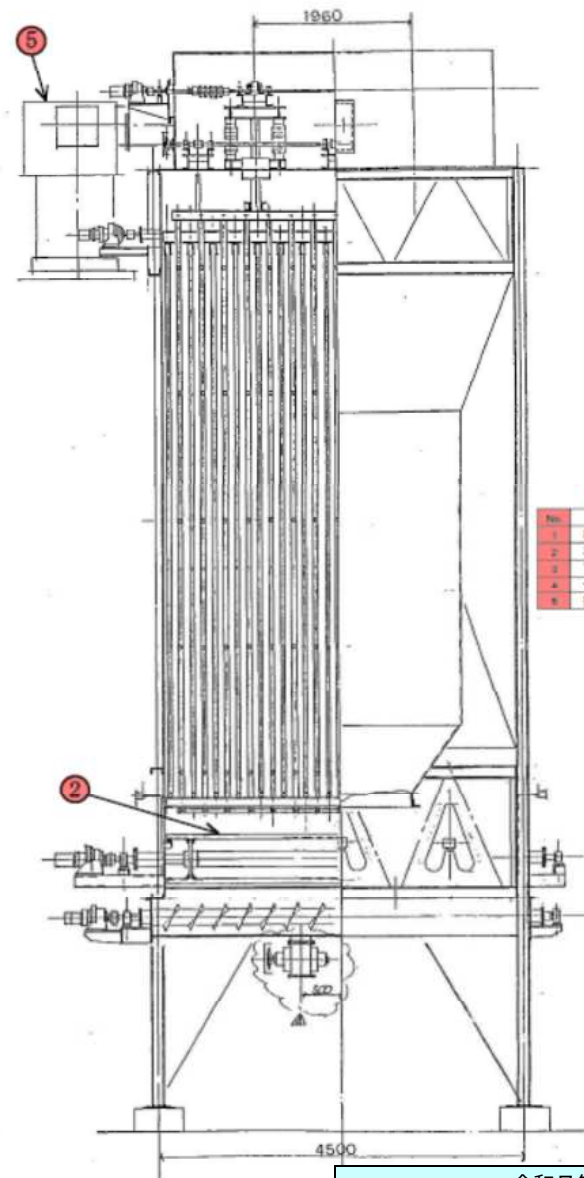
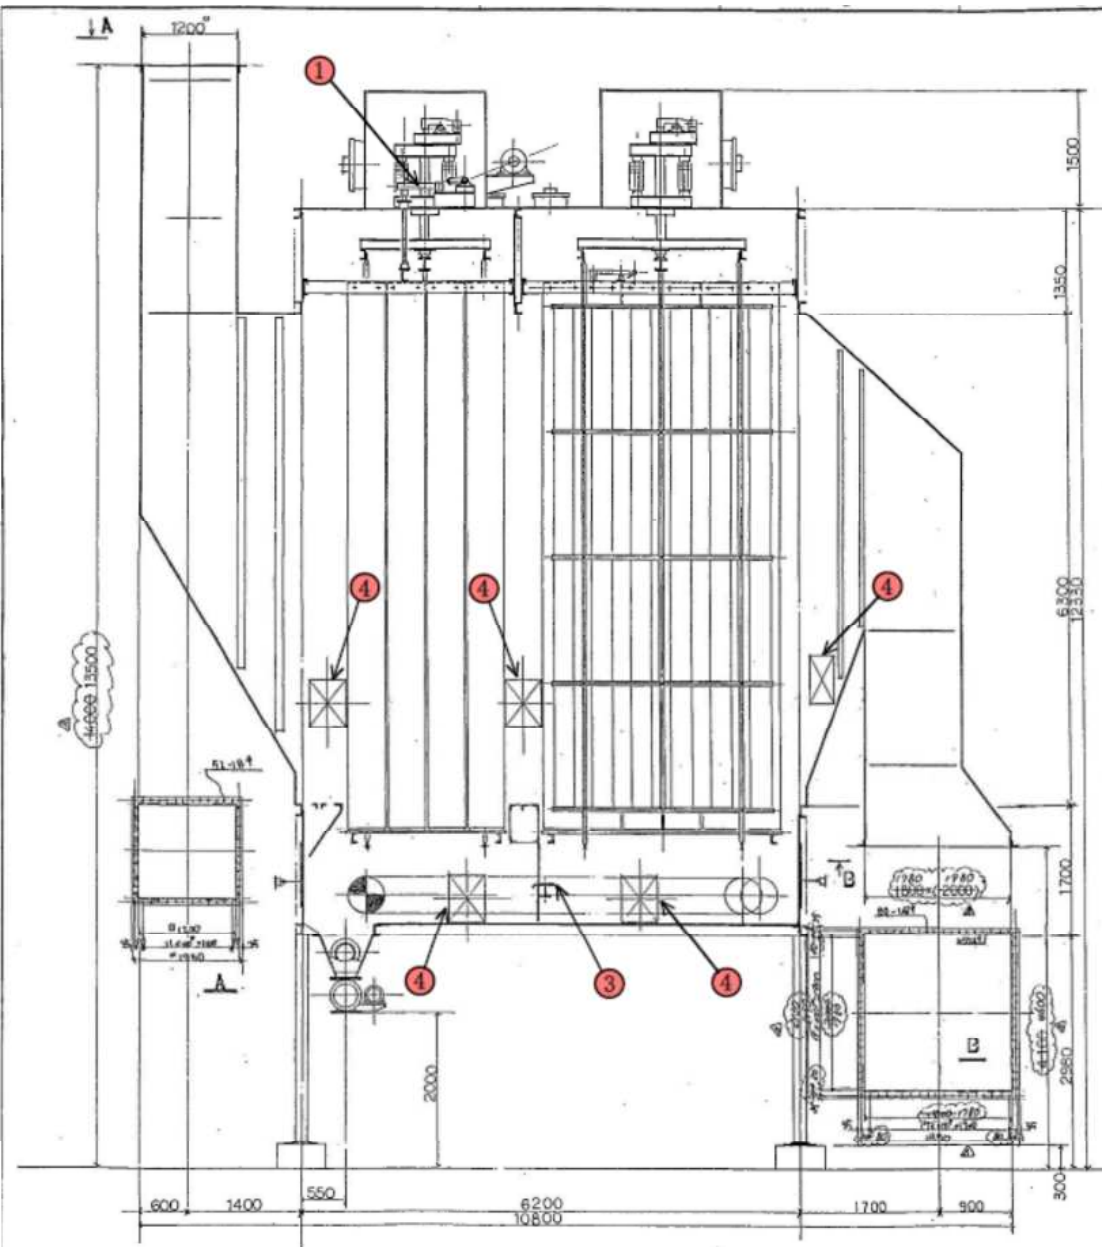


R7年度 No.1EP 補修	
No.	内 容
1	集塵電機駆動装置・駆動部品取替
2	スクレーパコンベヤ駆動装置
3	下部仕切板部品取替
4	サンロール部品取替
5	駆動部部品取替

No. 1EP




令和7年度
中央清掃センター電気集塵器補修工事
小山広域保健衛生組合 No. 3
1号 組立断面図

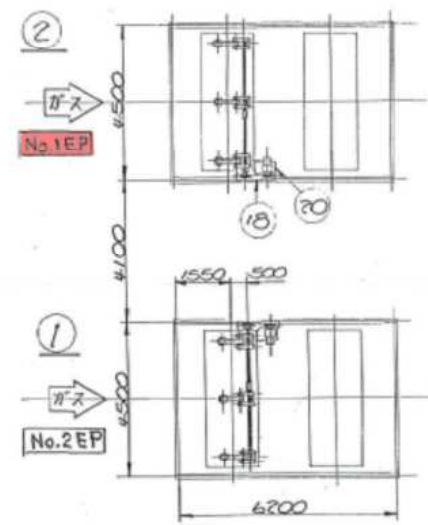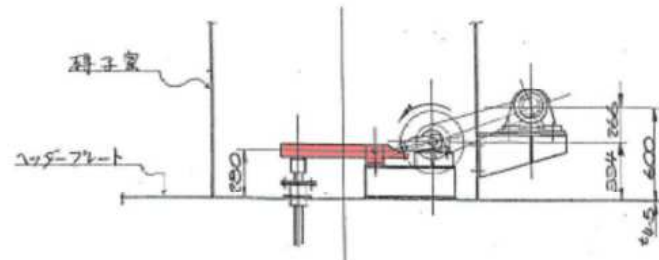

32	32	21	B.N.	M16x40
/	/	20	セ-7 白 (1)	
/	/	19	セ-7 白 (2)	
/	/	18	チェンカバ- (1)	
/	/	17	チェンカバ- (2)	
/	/	16	插打ビ-ム	
/	/	15	"	
/	/	14	插打ビ-ム	
/	/	13	船 艇 手	
/	/	12	セ-7 フ	
/	/	11	セ-7 フ	
/	/	10	フラスコセット	116x80B. D=φ60
/	/	9	ローラーファン	M0.60 80x110x0.6
/	/	8	随付キー	10xφx.55
/	/	7	スプロケット	M0.60 28T C01
/	/	6	随付キー	12xφx.70
/	/	5	スプロケット	M0.60 20T B01
/	/	4	サリコ源連軸	1102-840A 0.25x110/1/2x0.5
33	33	3	佛産電線打撃装置 別添(2)	
/	/	2	佛産電線 抽打装置 (1) / 断车カギ	
/	/	1	佛産電線抽打装置	
知取面取付各品番原番番号 部 品 名				写真・説明・寸法 打撃

1号 集塵電極槌打装置組立図 (1)

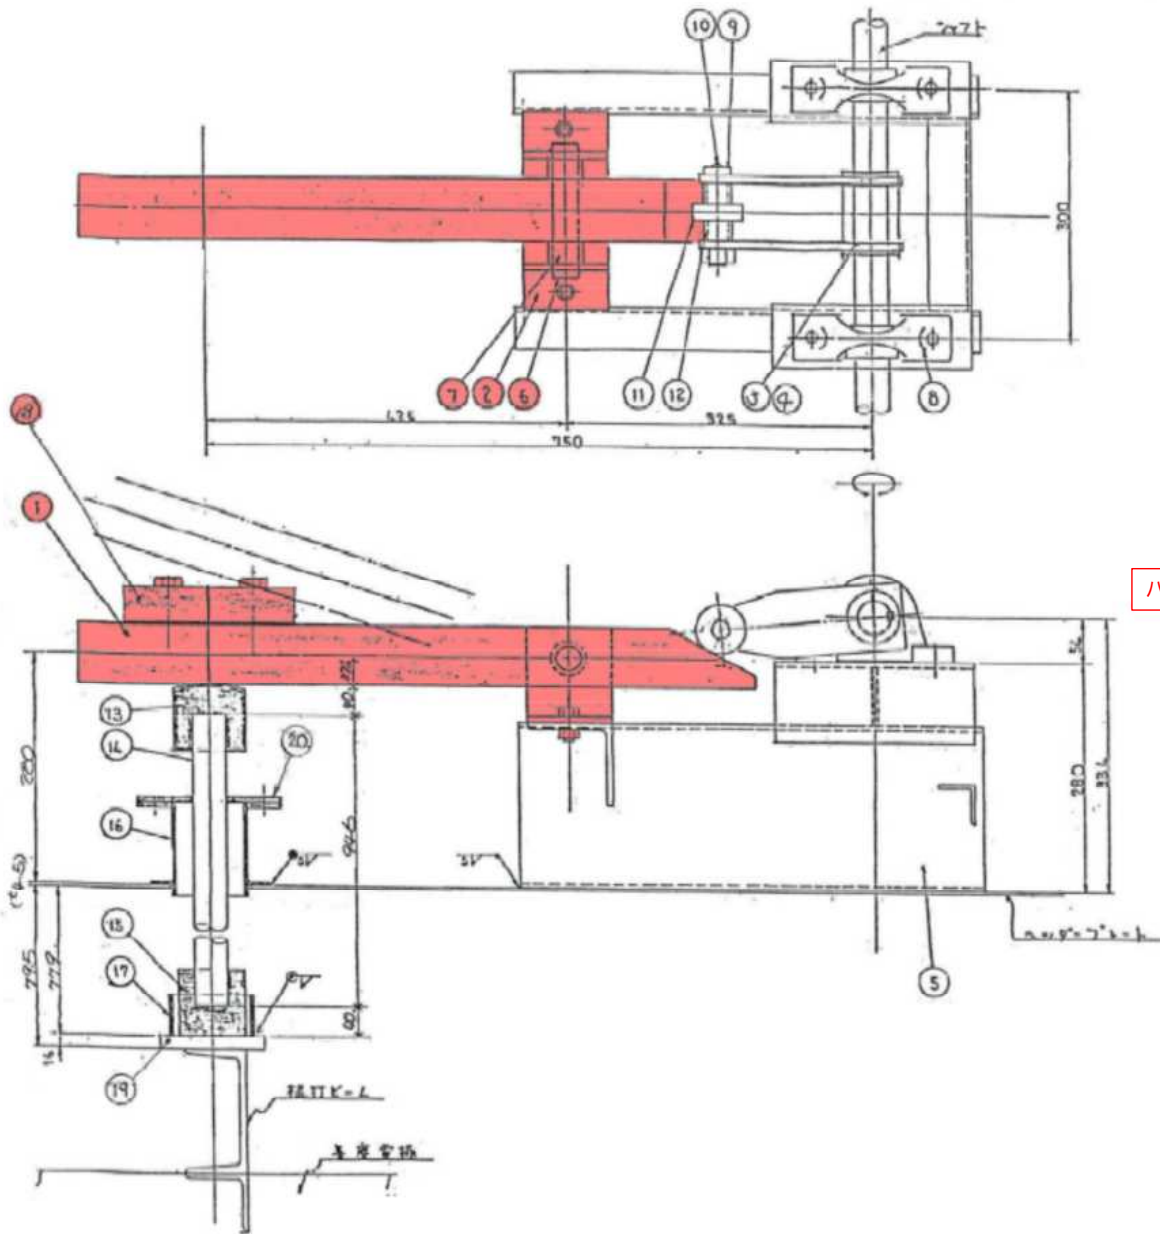

ハンマと補助ウェイトは一体型に改造

No.1 EP

No.2 EP

(前巻所)



1	1	20	ホシノコ		
1	1	19	ハンマ		
1	1	18	補助ウェイト		
1	1	17	ハンマ		
1	1	16	ハンマ		
1	1	15	ハンマ		
1	1	14	ハンマ		
1	1	13	ハンマ		
2	1	12	ハンマ		
1	1	11	ハンマ		
1	1	10	ハンマ		
1	1	9	ハンマ		
2	1	8	ハンマ		
2	1	7	ハンマ		
1	1	6	ハンマ		
1	1	5	ハンマ		
1	1	4	ハンマ		
1	1	3	ハンマ		
1	1	2	ハンマ		
1	1	1	ハンマ		

令和7年度


中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 5

1号 集塵電極槌打装置組立図 (2)

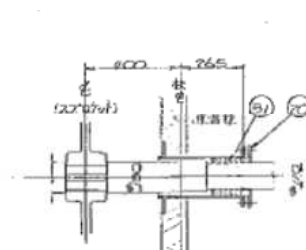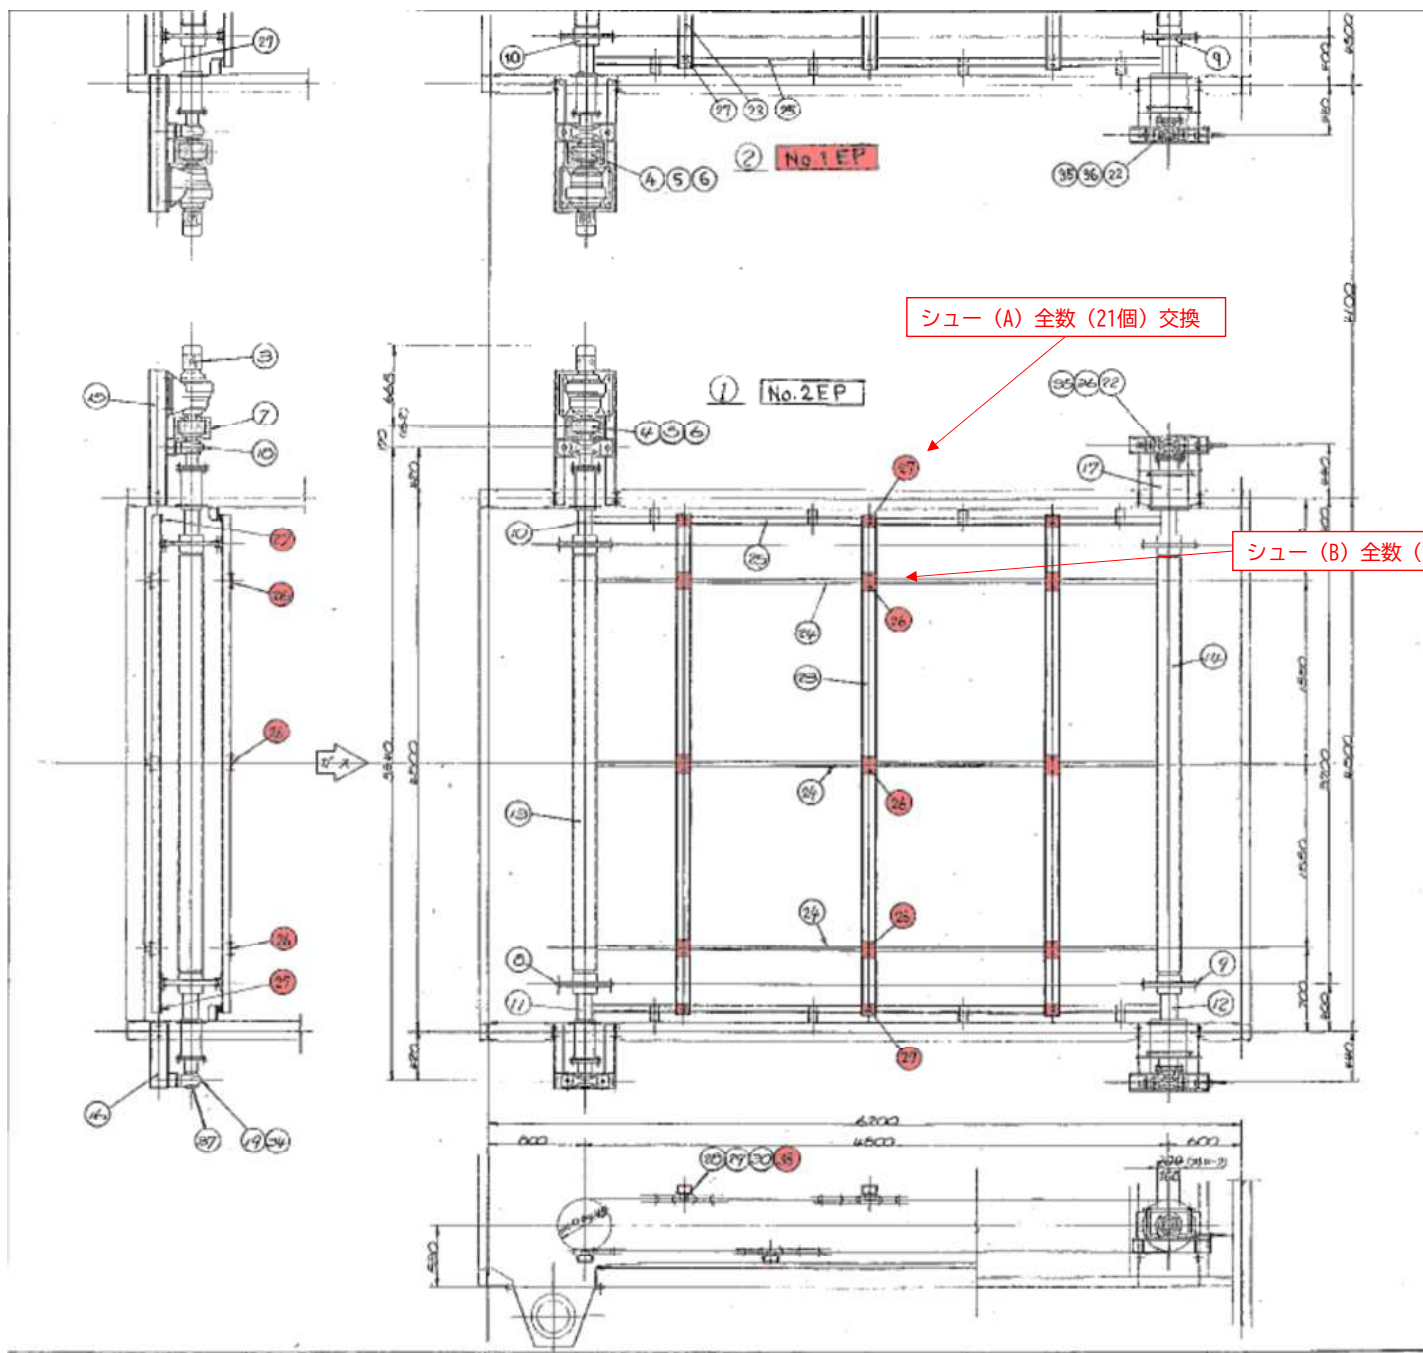


詳細 ドライブ軸部

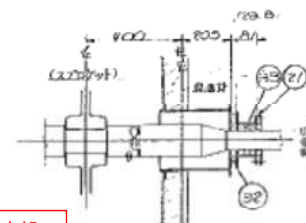




詳細 アーレスト部

No. 1EP

品名	数量	単位	備考
1. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
2. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
3. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
4. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
5. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
6. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
7. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
8. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
9. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
10. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
11. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
12. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
13. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
14. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
15. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
16. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
17. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
18. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
19. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
20. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
21. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
22. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
23. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
24. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
25. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
26. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
27. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
28. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
29. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
30. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
31. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
32. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
33. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
34. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
35. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
36. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
37. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
38. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
39. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
40. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
41. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
42. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
43. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
44. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
45. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
46. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
47. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
48. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
49. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
50. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
51. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
52. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
53. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
54. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
55. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
56. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
57. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
58. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
59. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
60. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
61. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
62. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
63. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
64. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
65. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
66. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
67. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
68. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
69. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
70. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
71. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
72. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
73. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
74. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
75. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
76. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
77. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
78. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
79. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
80. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
81. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
82. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
83. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
84. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
85. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
86. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
87. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
88. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
89. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
90. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
91. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
92. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
93. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
94. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
95. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
96. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
97. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
98. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
99. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	
100. 鋼板 (SUS304) 1000×1000×1.5	1	枚	

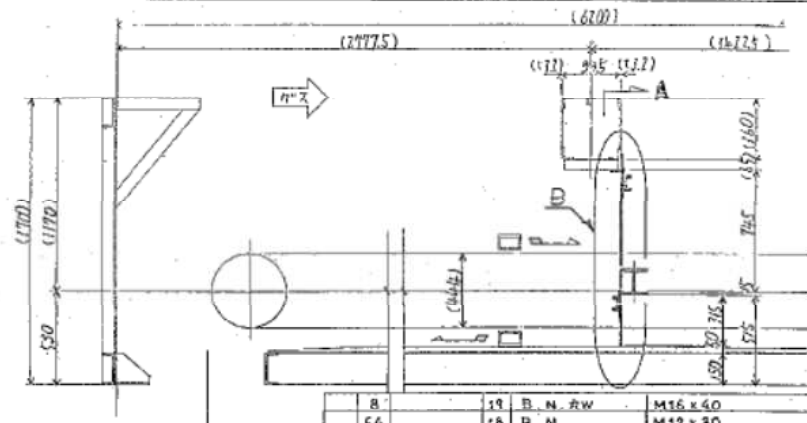



8	19	B. N. 6W	M16 x 40	
64	18	B. N	M12 x 30	
64	17	ヒ*ン取付座	FB50 x 6	SS400
32	16	ヒ*ン	M16	・
16	15	リングプレート	FB44 x 19	・
32	14	キョアングル (B)	L50 x 90 x 6	SS400

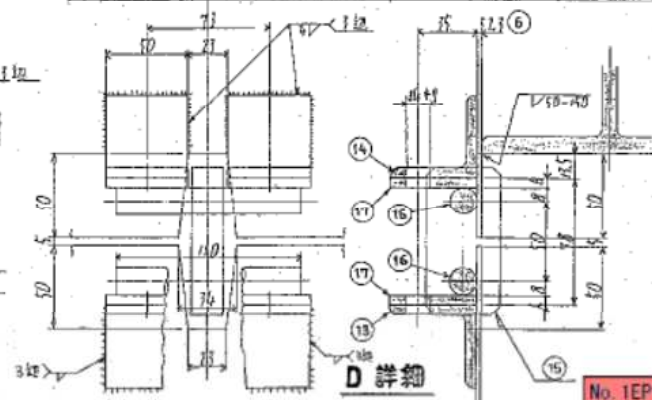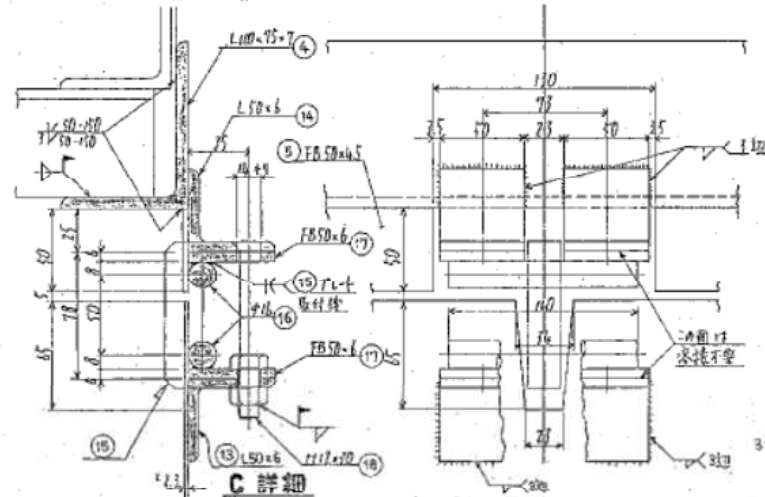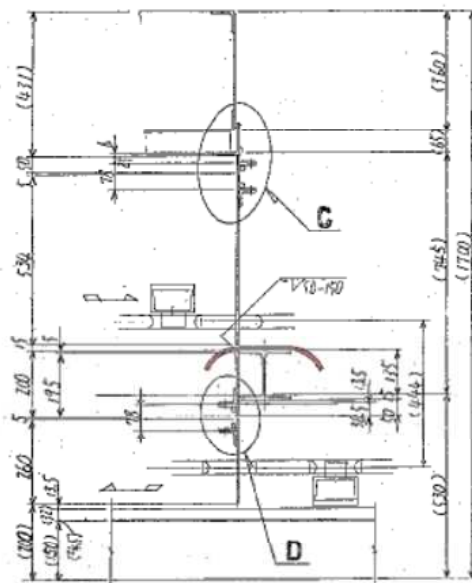

32	13	キョウアンル (A)	150×50×6	55400
1	17	下側仕掛板 (C)	22.3	+
1	18	下側仕掛板 (B)	22.3	+
2	19	下側仕掛板 (A)	22.3	+
1	9	上側仕掛板 (C)	22.3	+
1	8	上側仕掛板 (B)	22.3	+
2	7	上側仕掛板 (A)	22.3	+
1	6	下側フサギ鉄	22.3	+
1	5	上側フサギ鉄	FB50×4.5	+
3	3	取付ドーム (B)	100×75×7	+
4	2	ドーム支持板	179×75×6	+
2	1	チェーンガイド	FB125×9 (両側)	+
1	1	取付ドーム (A)	H50×150×x10	55400

B 詳細

⑮ リングプレート 詳細


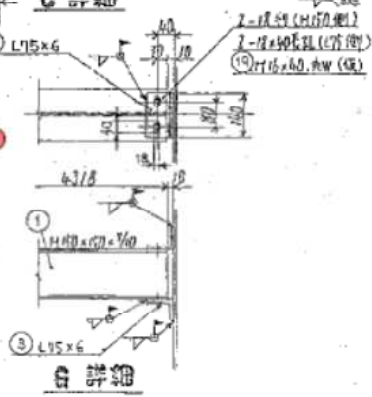
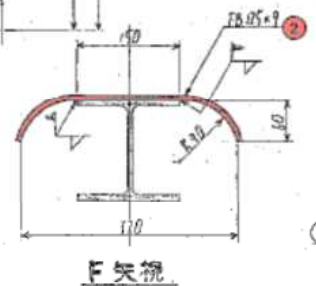


令和7年度

中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No.7

1号 仕切板 (スクレーパ部)

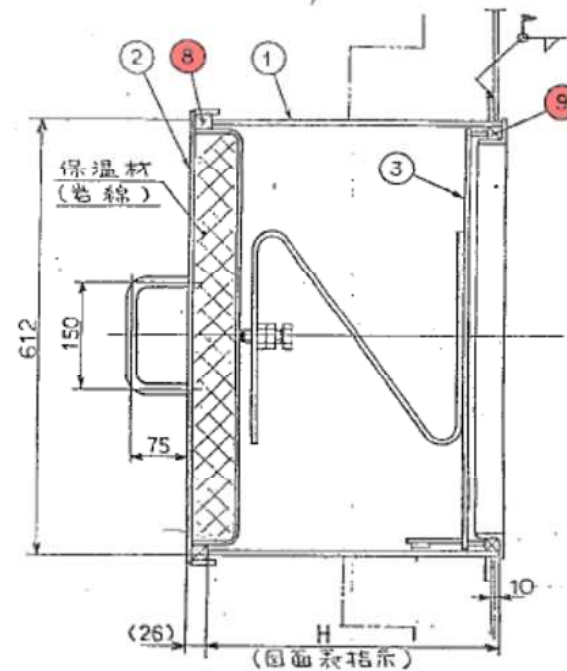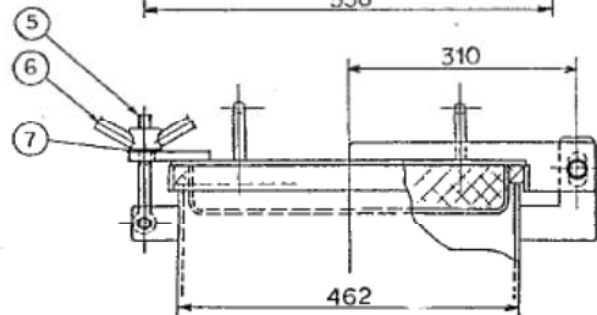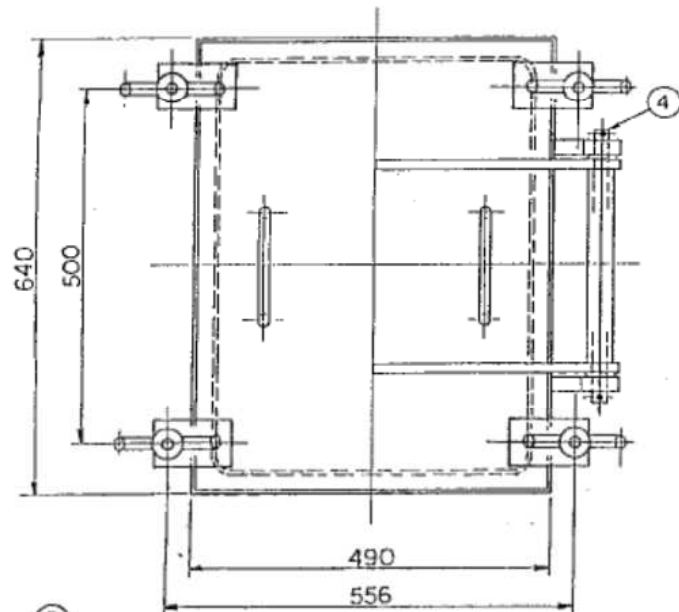

側面マンホール
パッキン交換
中段 (中央・出口)
下段 (前室)

No. 1EP







1	⑧	9	パッキン	φ19-2.2 ^m	(耐熱用)	ノツス304	
1	⑧	8	パッキン	φ22.2-2.4 ^m		ノツス304	
4	⑧	7	平圧金	M16用 (ミカキ丸)		SUS304	
4		C4203799	6	底形ナット	M16	SUS304	
4		M429600	5	フォークエンドボルト	M16 x 150 ^L x 70 ^S	SUS304	
1		C4203798	4	ヒール		SUS304	
1		C3203161	3	マンホール中蓋		SUS304	
1		C3203160	2	マンホール蓋		SUS304	
1		C3203159 ^{#5}	1	マンホール	H = 250	SUS304	
		#4			H = 270		
		#3			H = 300		
		#2			H = 350		
		C3203159 ^{#1}			H = 400 (側面)		
NO. OF MF R#	NO. OF MF R#	DRAWING No	PART No	NAME OF PART	寸法, 形番, その他	MATERIAL	
個数	個数	図番, 品番, 規番	部号	部品名		材料	

令和7年度


中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 8

1号 マンホール組立図

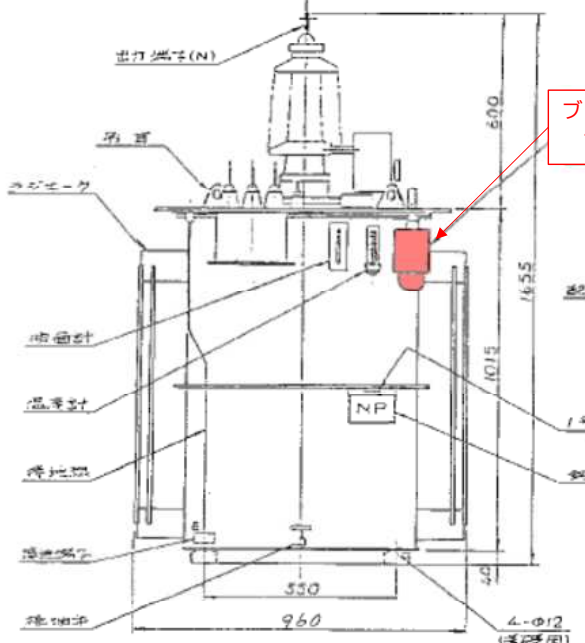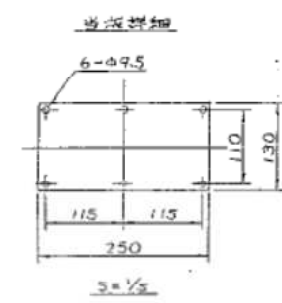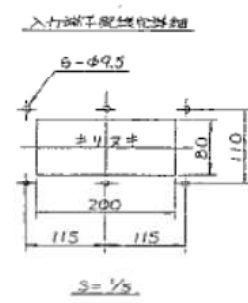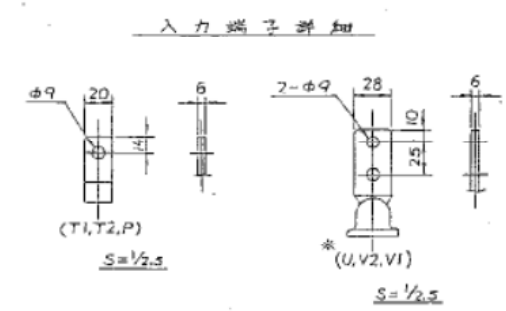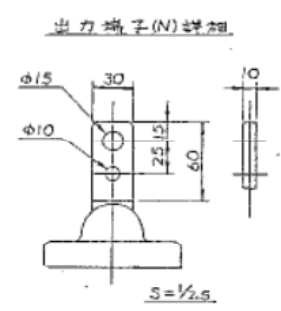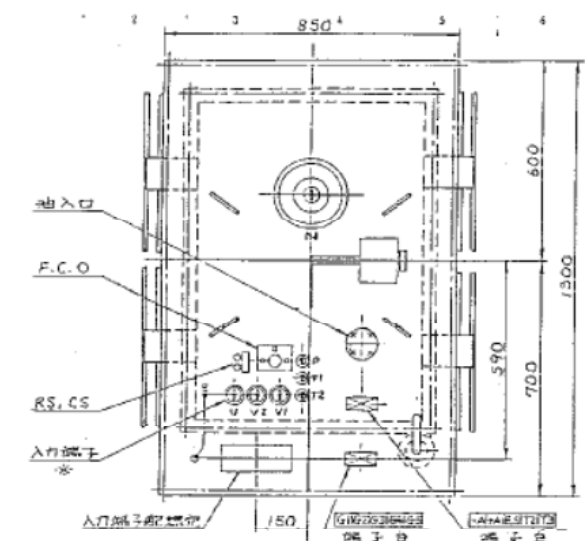

ブリーザーの薬剤取替
シリカゲル、活性アルミナ

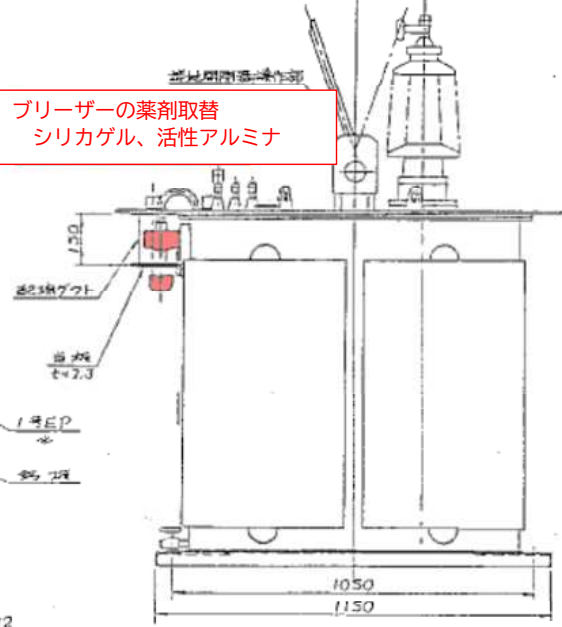

記号	入力端子記号
2号EP	V, W2, W1

本図は1号EP用を示す。

50 KV 600 mA
油室 約 520 ㍓
重量 約 1250 kg



No. 1EP

G312778



令和7年度	
中央清掃センター電気集塵器補修工事	
小山広域保健衛生組合	No. 9
1号 シリコン整流装置外形図	

REV	DATE	DESCRIPTION	REVISION
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	内 容
1	集塵電極橋打装置(前室)部品取替
2	スクレーパコンベヤ部品取替
3	下部仕切板部品取替
4	マンホール部品取替
5	整流器部品取替

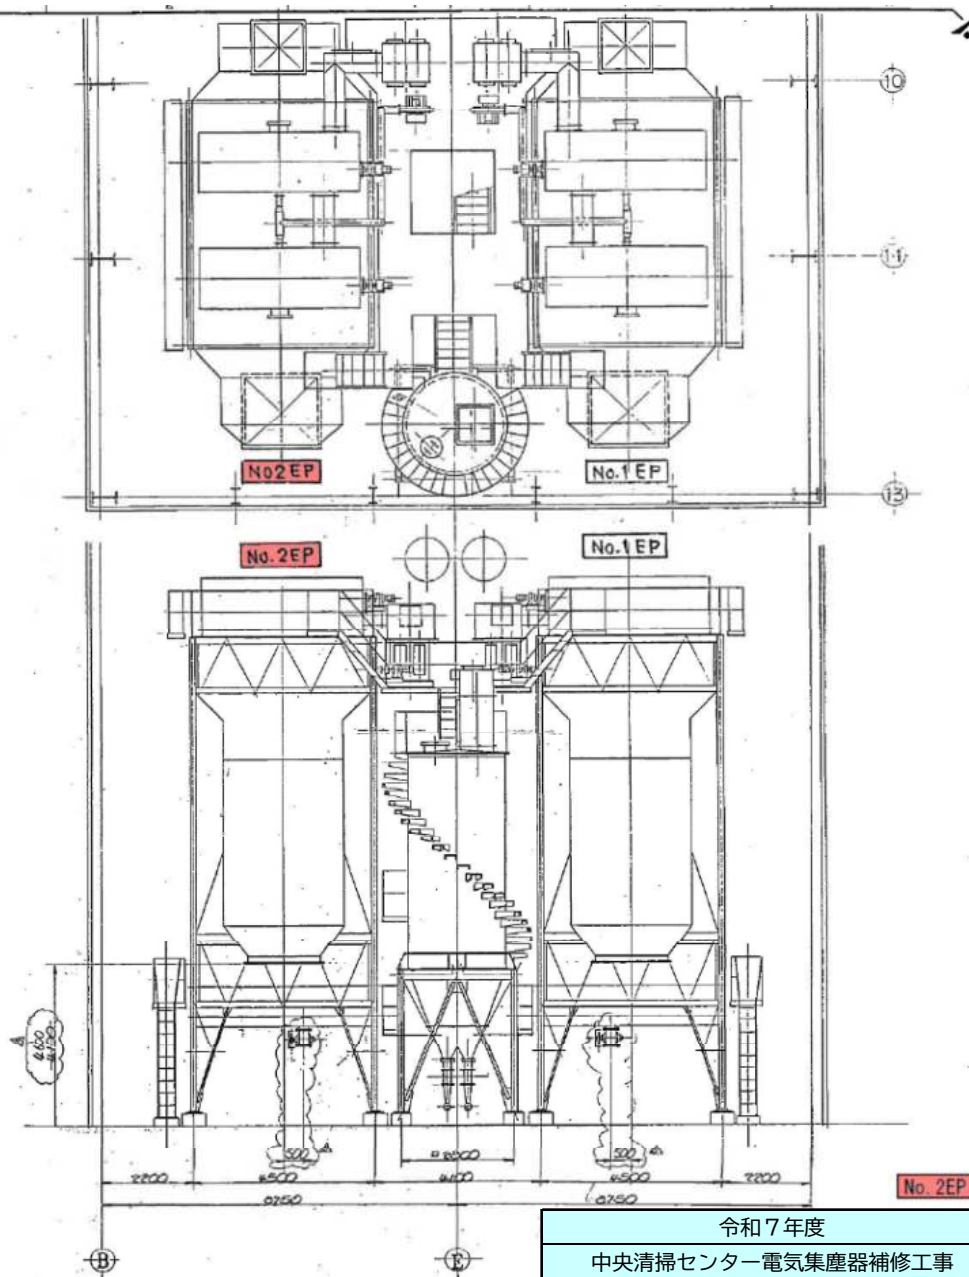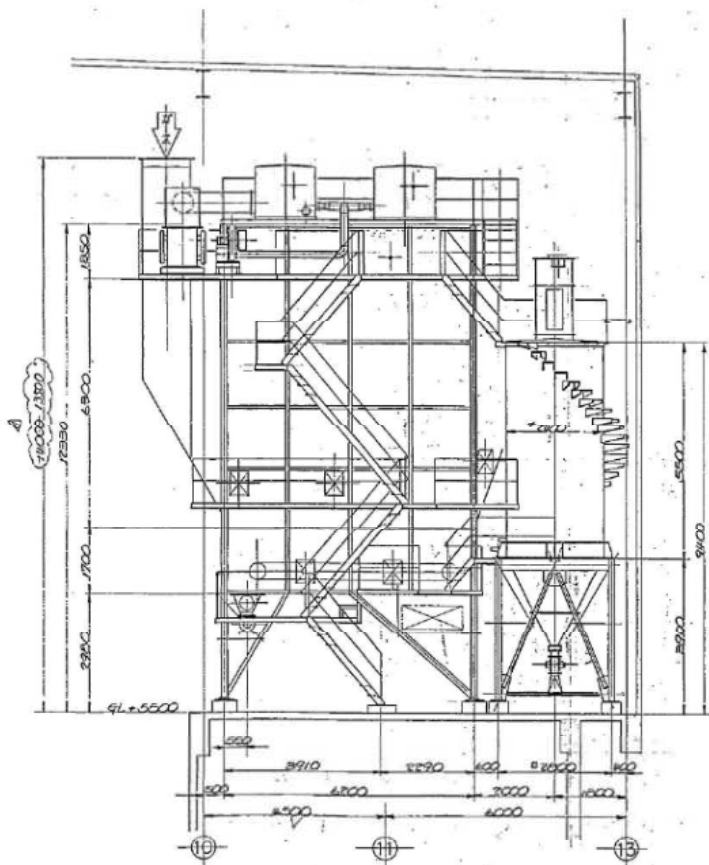


2号 全体配置図

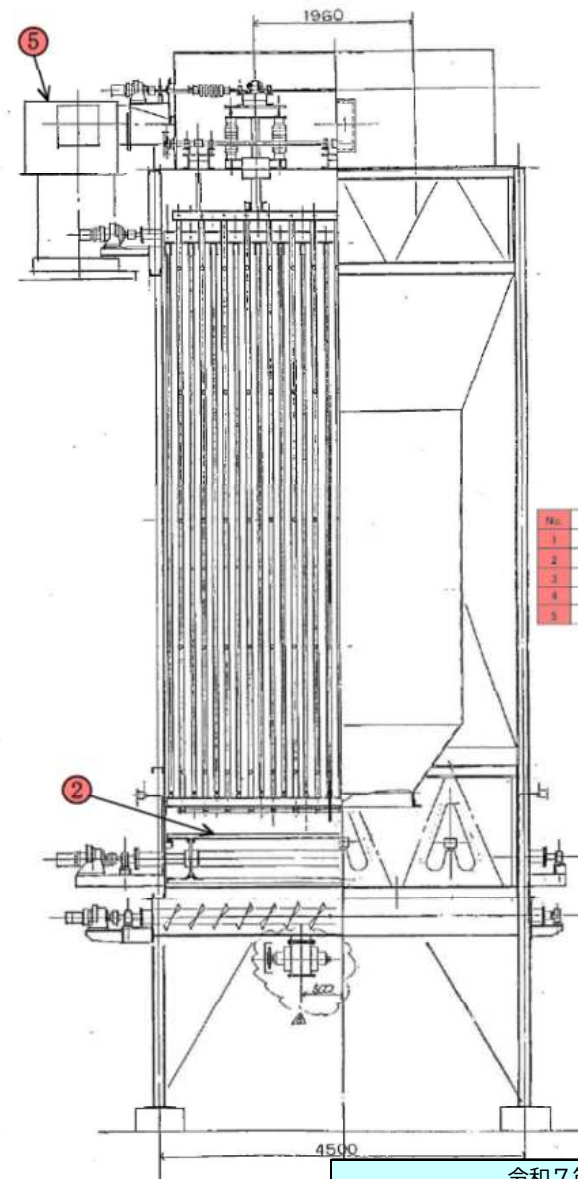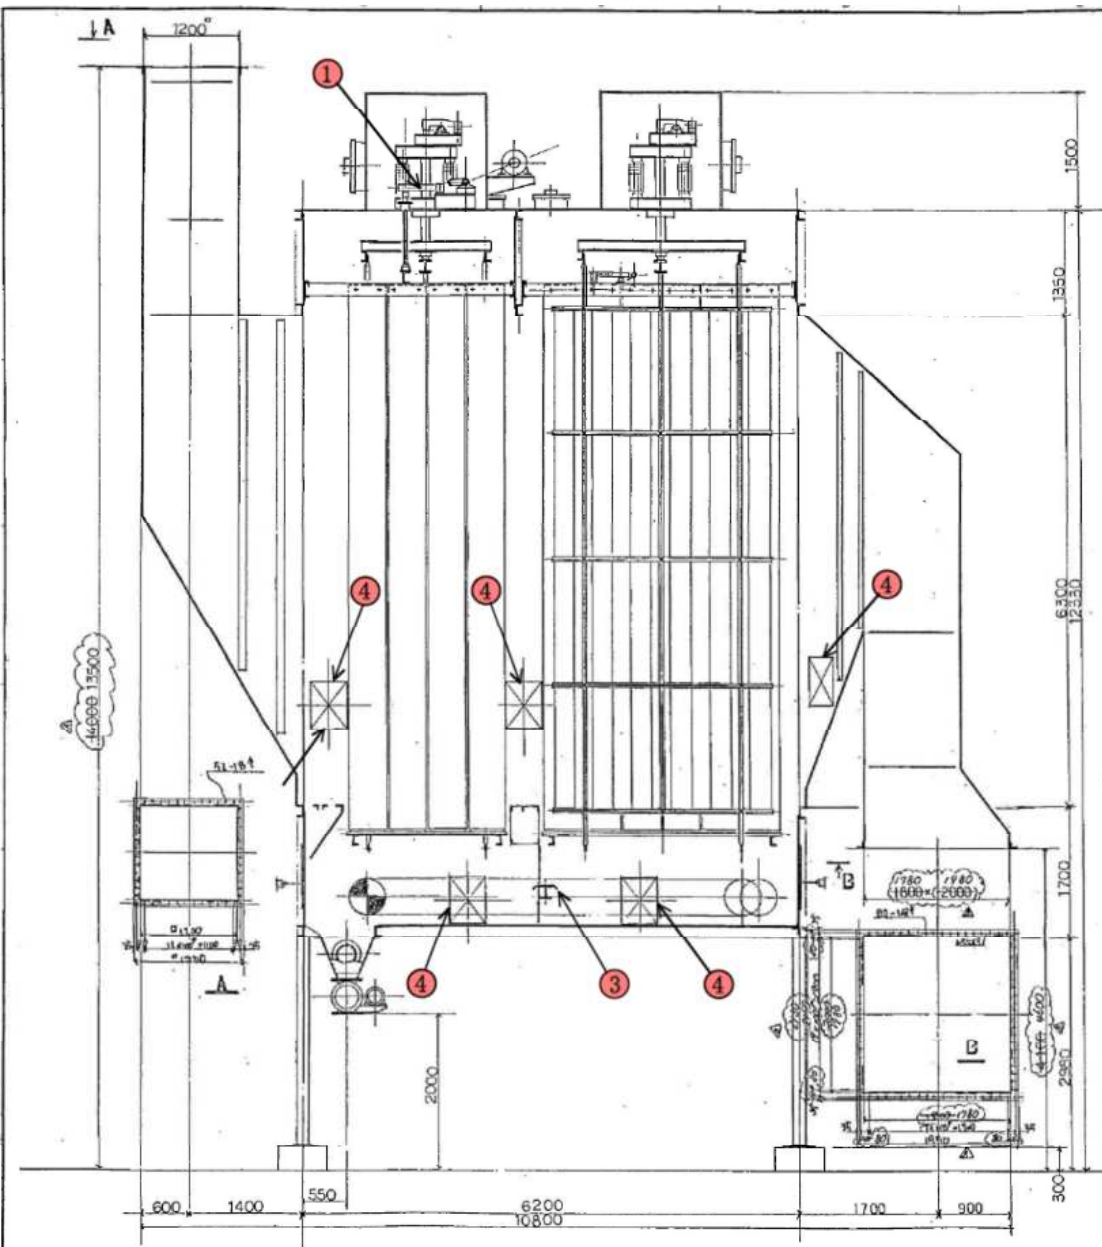

R7年度 No.2EP 補修	
No.	内 容
1	集塵電極板設置(前室)部品取替
2	スクリーンコンベヤ部品取替
3	下部仕切板部品取替
4	マンホール部品取替
5	搬送器部品取替

No. 2EP





令和7年度


中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 11

2号 組立断面図

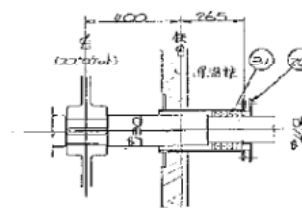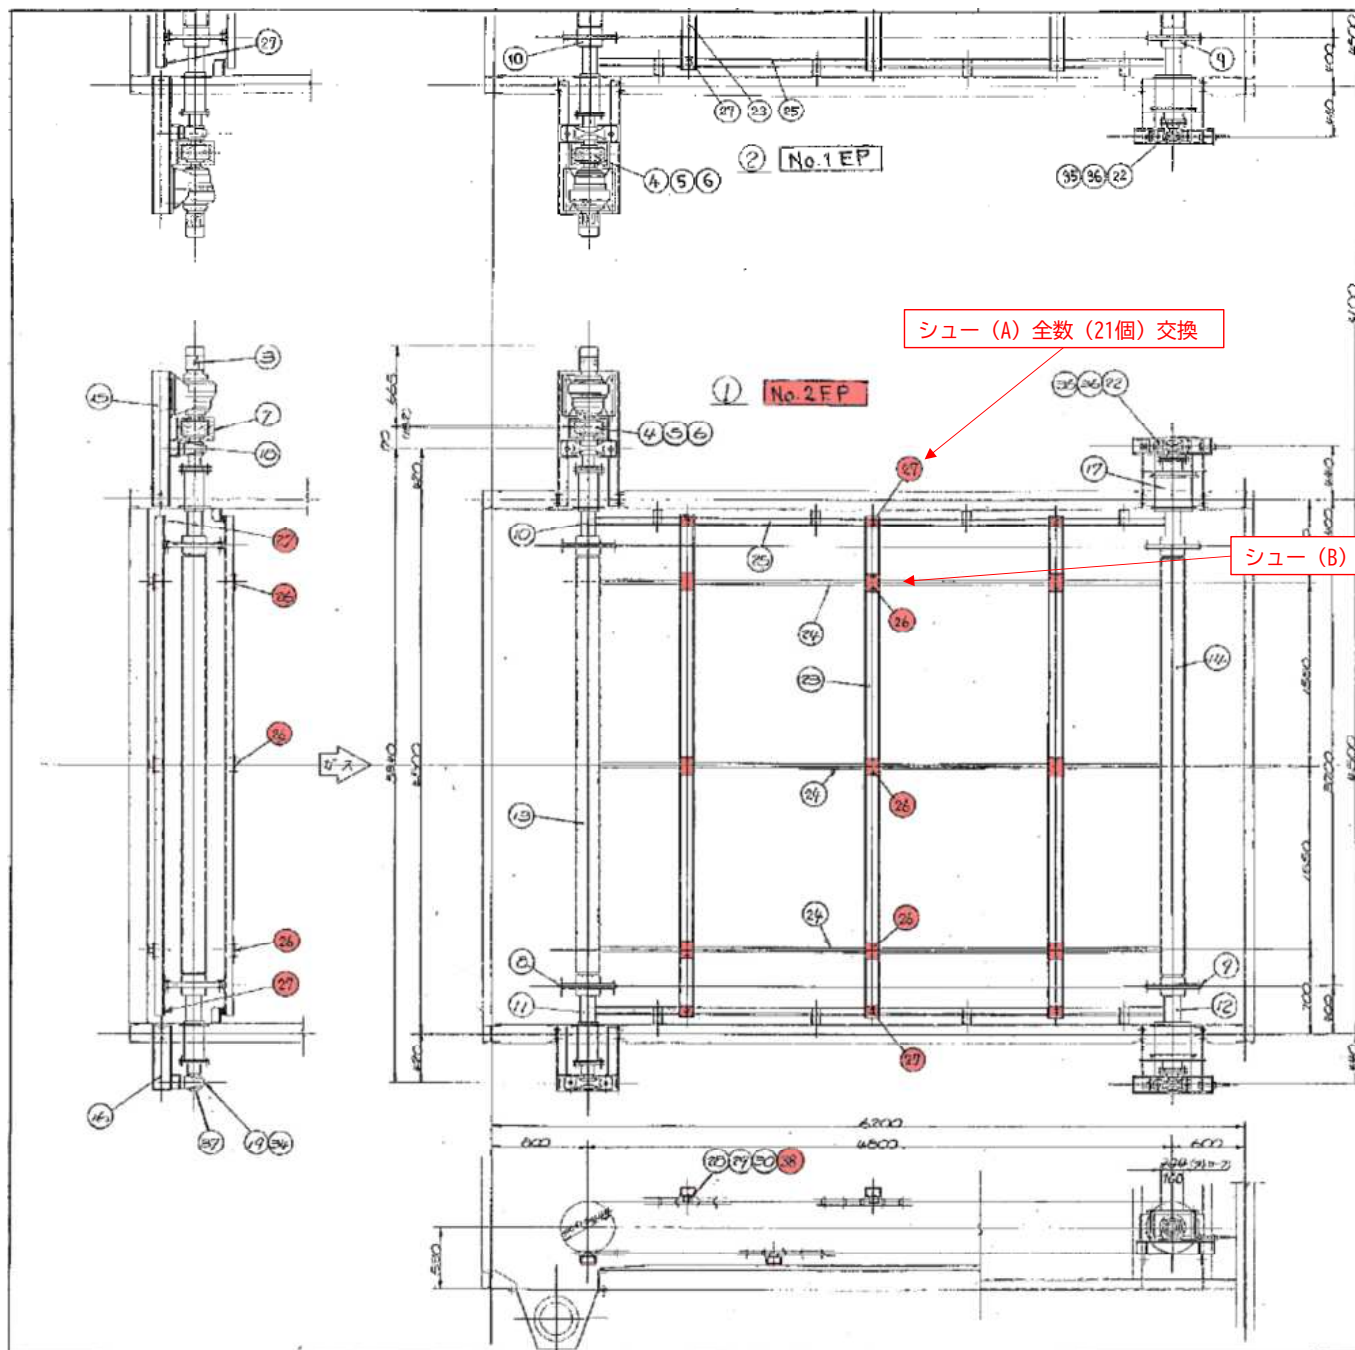

詳細 ドライブ軸対称部

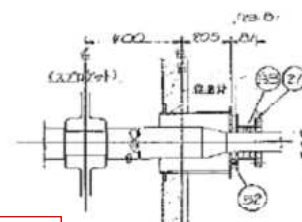

詳細 テレ軸対称部

No. 2EP

品番	名称	数量	単位	備注
1	ローラー	21	個	シユ- (A) 全数 (21個) 交換
2	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
3	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
4	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
5	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
6	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
7	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
8	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
9	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
10	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
11	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
12	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
13	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
14	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
15	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
16	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
17	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
18	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
19	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
20	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
21	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
22	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
23	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
24	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
25	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
26	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換
27	ローラー	14	個	シユ- (B) 全数 (14個) 交換




令和7年度

中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 14

2号 スクレーパコンベヤ組立図

2015 年 11 月

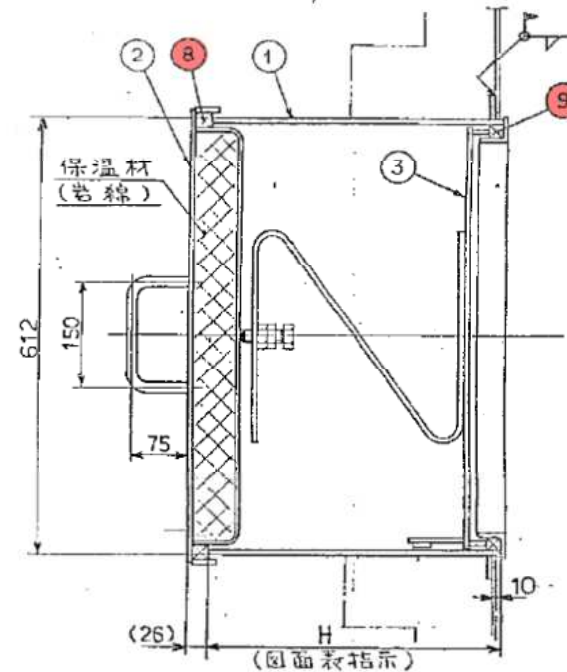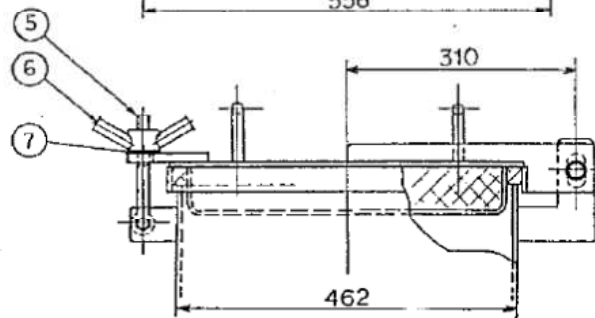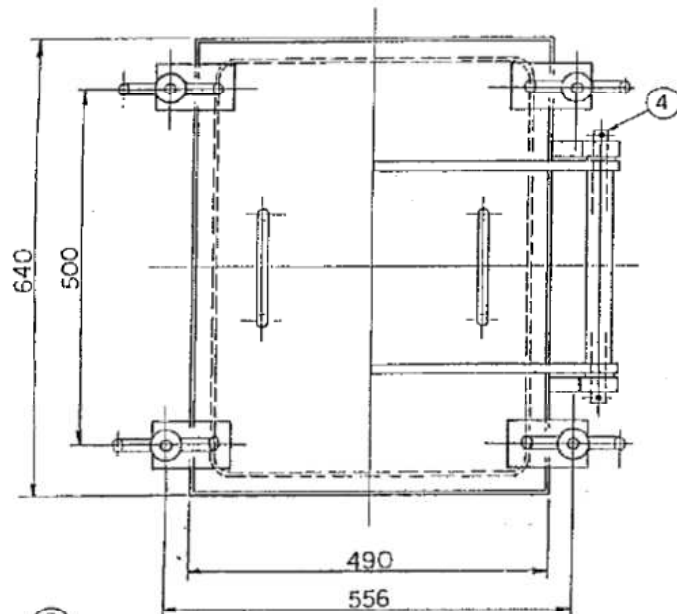

側面マンホール
パッキン交換
中段 (中央・出口)
下段 (前室・後室)

No. 2EP







1	9	パッキン	φ19-2.2 ^m	(耐熱用)	1/27スライ
1	8	パッキン	φ22.2-2.4 ^m		1/27スライ
4	7	平座金	M16用 (ミカキ丸)		SUS304
4	C4203799	6	角形ナット	M16	SUS304
4	M429600	5	フォークエンドボルト	M16×150 ^L ×70 ^S	SUS304
1	C4203798	4	ピン		SUS304
1	C3203161	3	マンホール中蓋		SUS304
1	C3203160	2	マンホール蓋		SUS304
1	C3203159 ^{#5}	1	マンホール	H = 250	SUS304
	C3203159 ^{#4}			H = 270	
	C3203159 ^{#3}			H = 300	
	C3203159 ^{#2}			H = 350	
	C3203159 ^{#1}			H = 400 (側面)	
NO. OF MF R.s	NO. OF MF R.s	DRAWING No	PART No	NAME OF PART	MATERIAL
個数	個数	図番, 品番, 規番	部番	部品名	寸法, 形番, その他

令和7年度


中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 16

2号 マンホール組立図

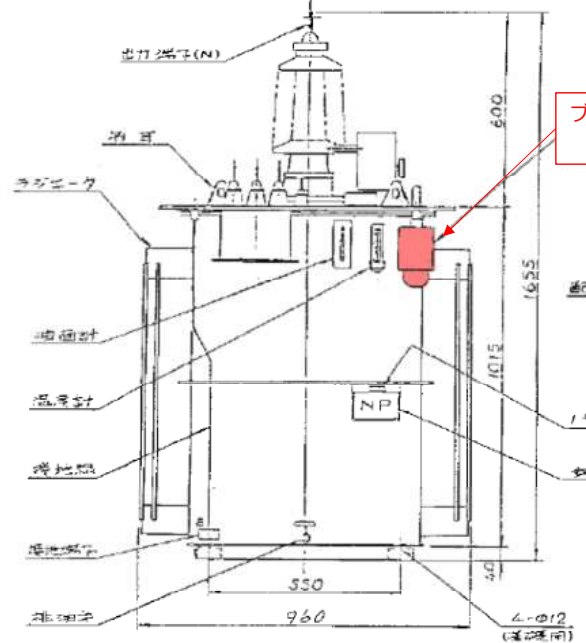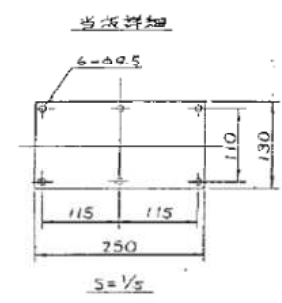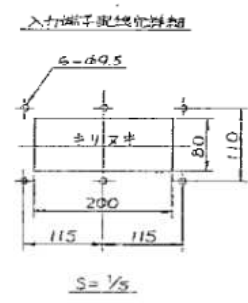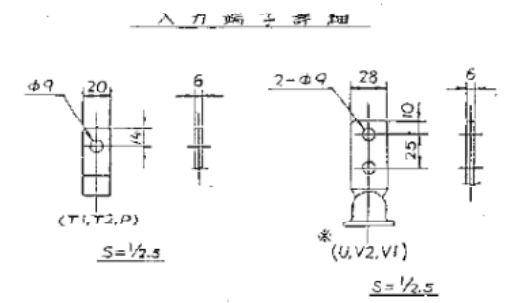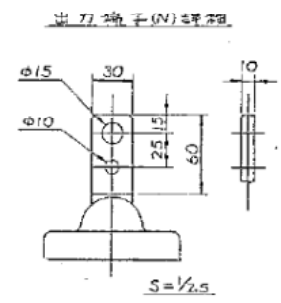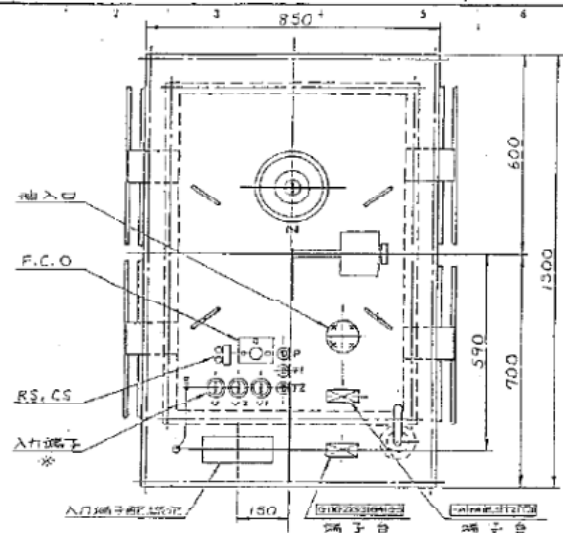

ブリーザーの薬剤取替
シリカゲル、活性アルミナ

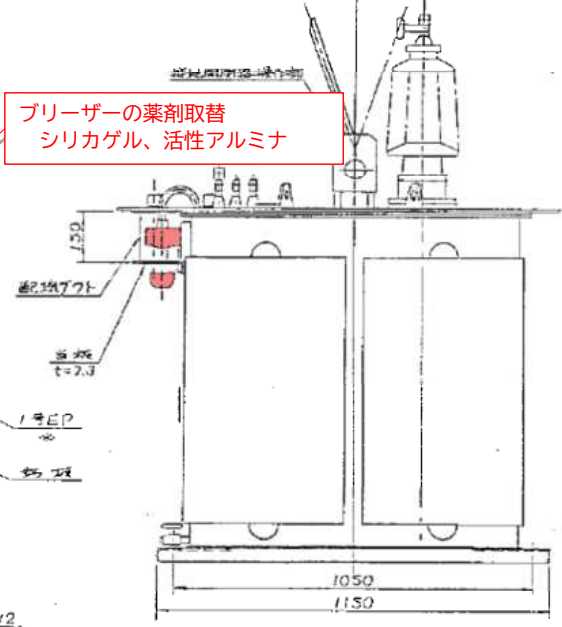

端子台(入力端子台) (端子台)

端子台	入力端子台
2号EP	V, W2, W1

本図は1号EP用を示す。


30 KV 600 mA
油重 約 520 g
重量 約 1250 kg

No. 2EP

G312778

令和7年度	
中央清掃センター電気集塵器補修工事	
小山広域保健衛生組合	No. 17
2号 シリコン整流装置外形図	

図名	図号	図尺	図面
シリコン整流装置外形図	G312778	1/5	1/5
図面	図面	図面	図面
図面	図面	図面	図面

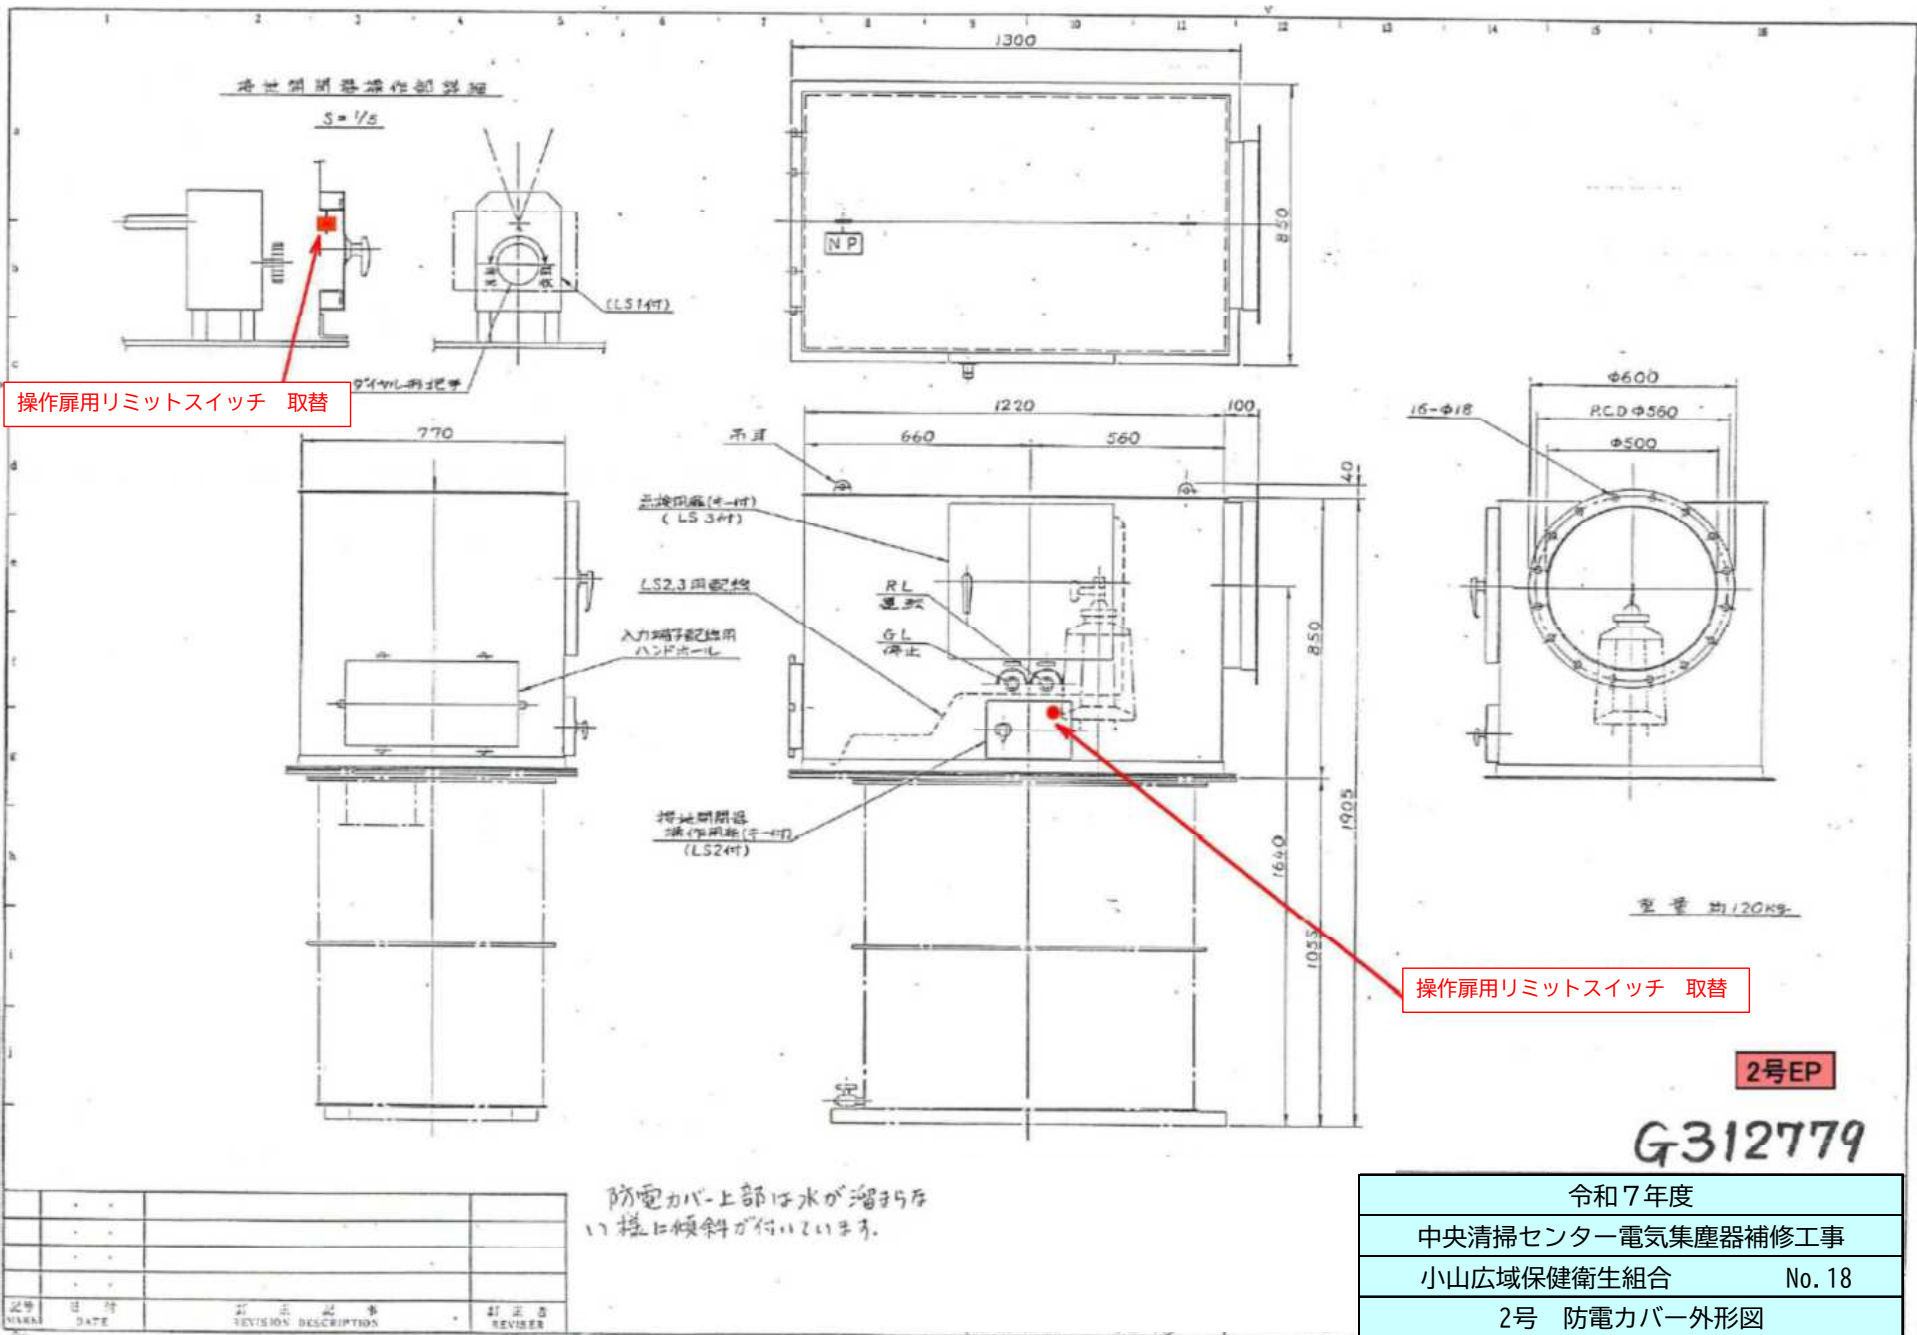

操作扉用リミットスイッチ 取替



2号EP

G312779

令和7年度
中央清掃センター電気集塵器補修工事
小山広域保健衛生組合 No. 18
2号 防電カバー外形図

R7年度 HGA 補修

No.	内 容
1	ルーツブロワ分解整備

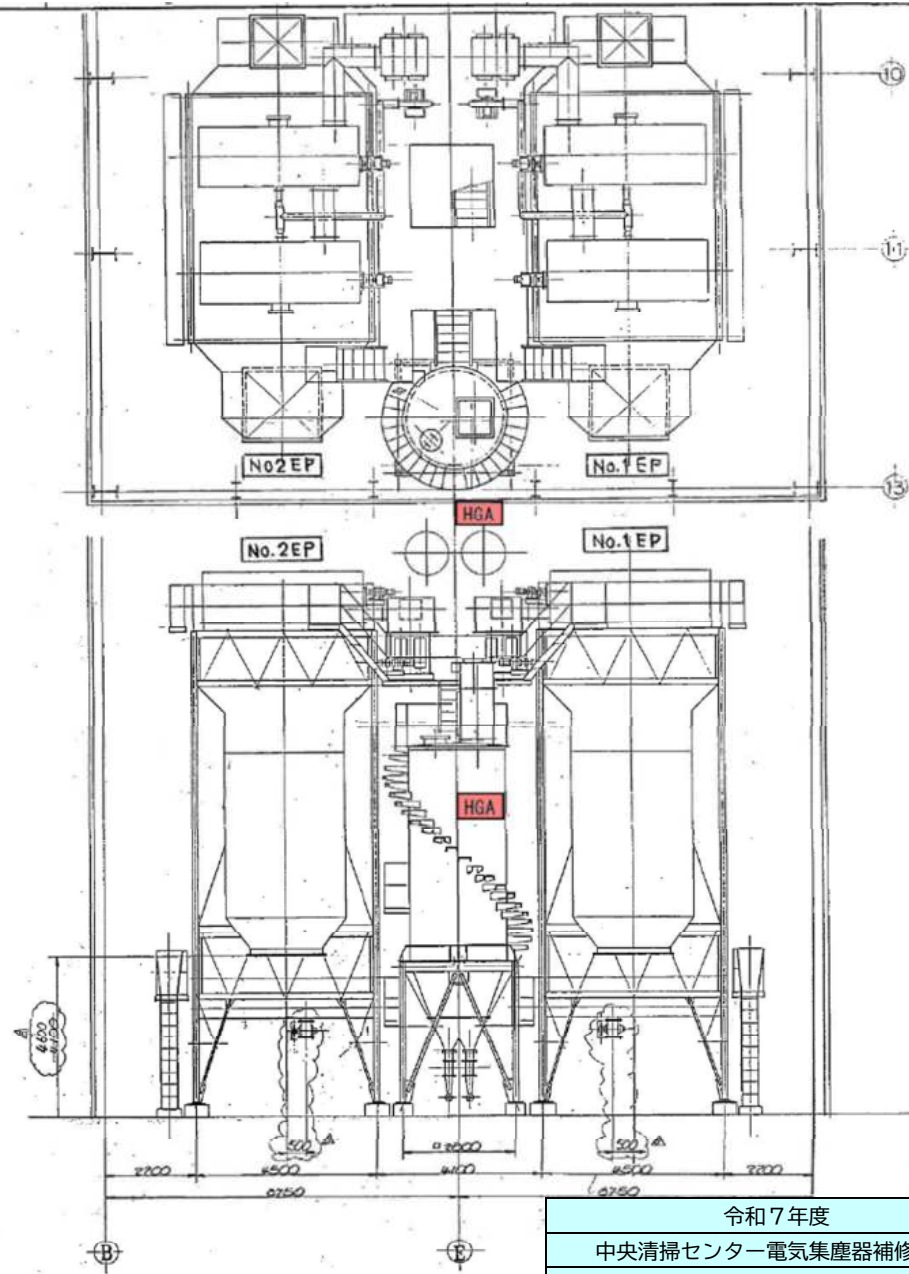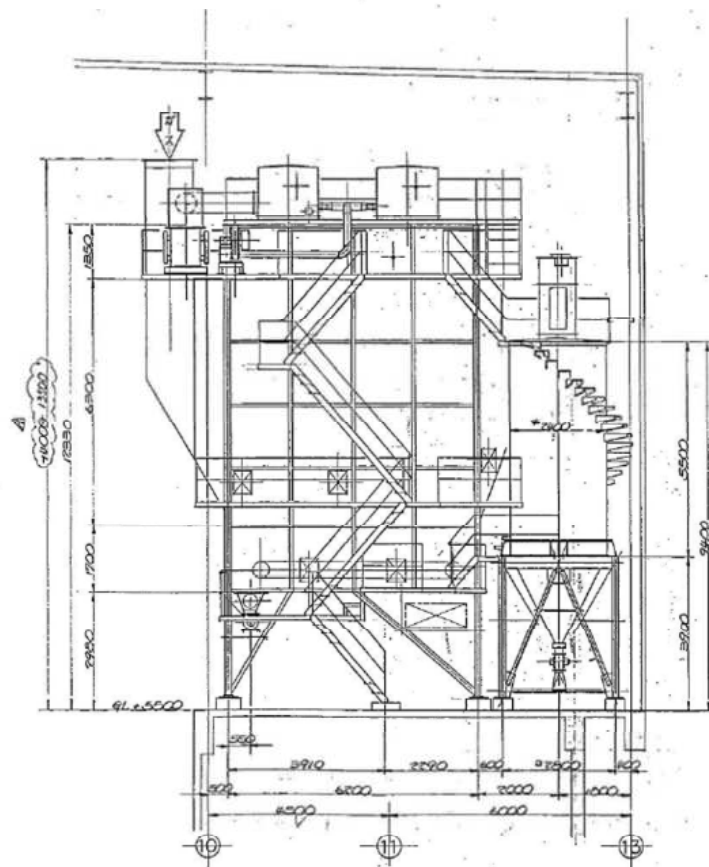


令和7年度

中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 19

有害ガス除去装置 全体配置図

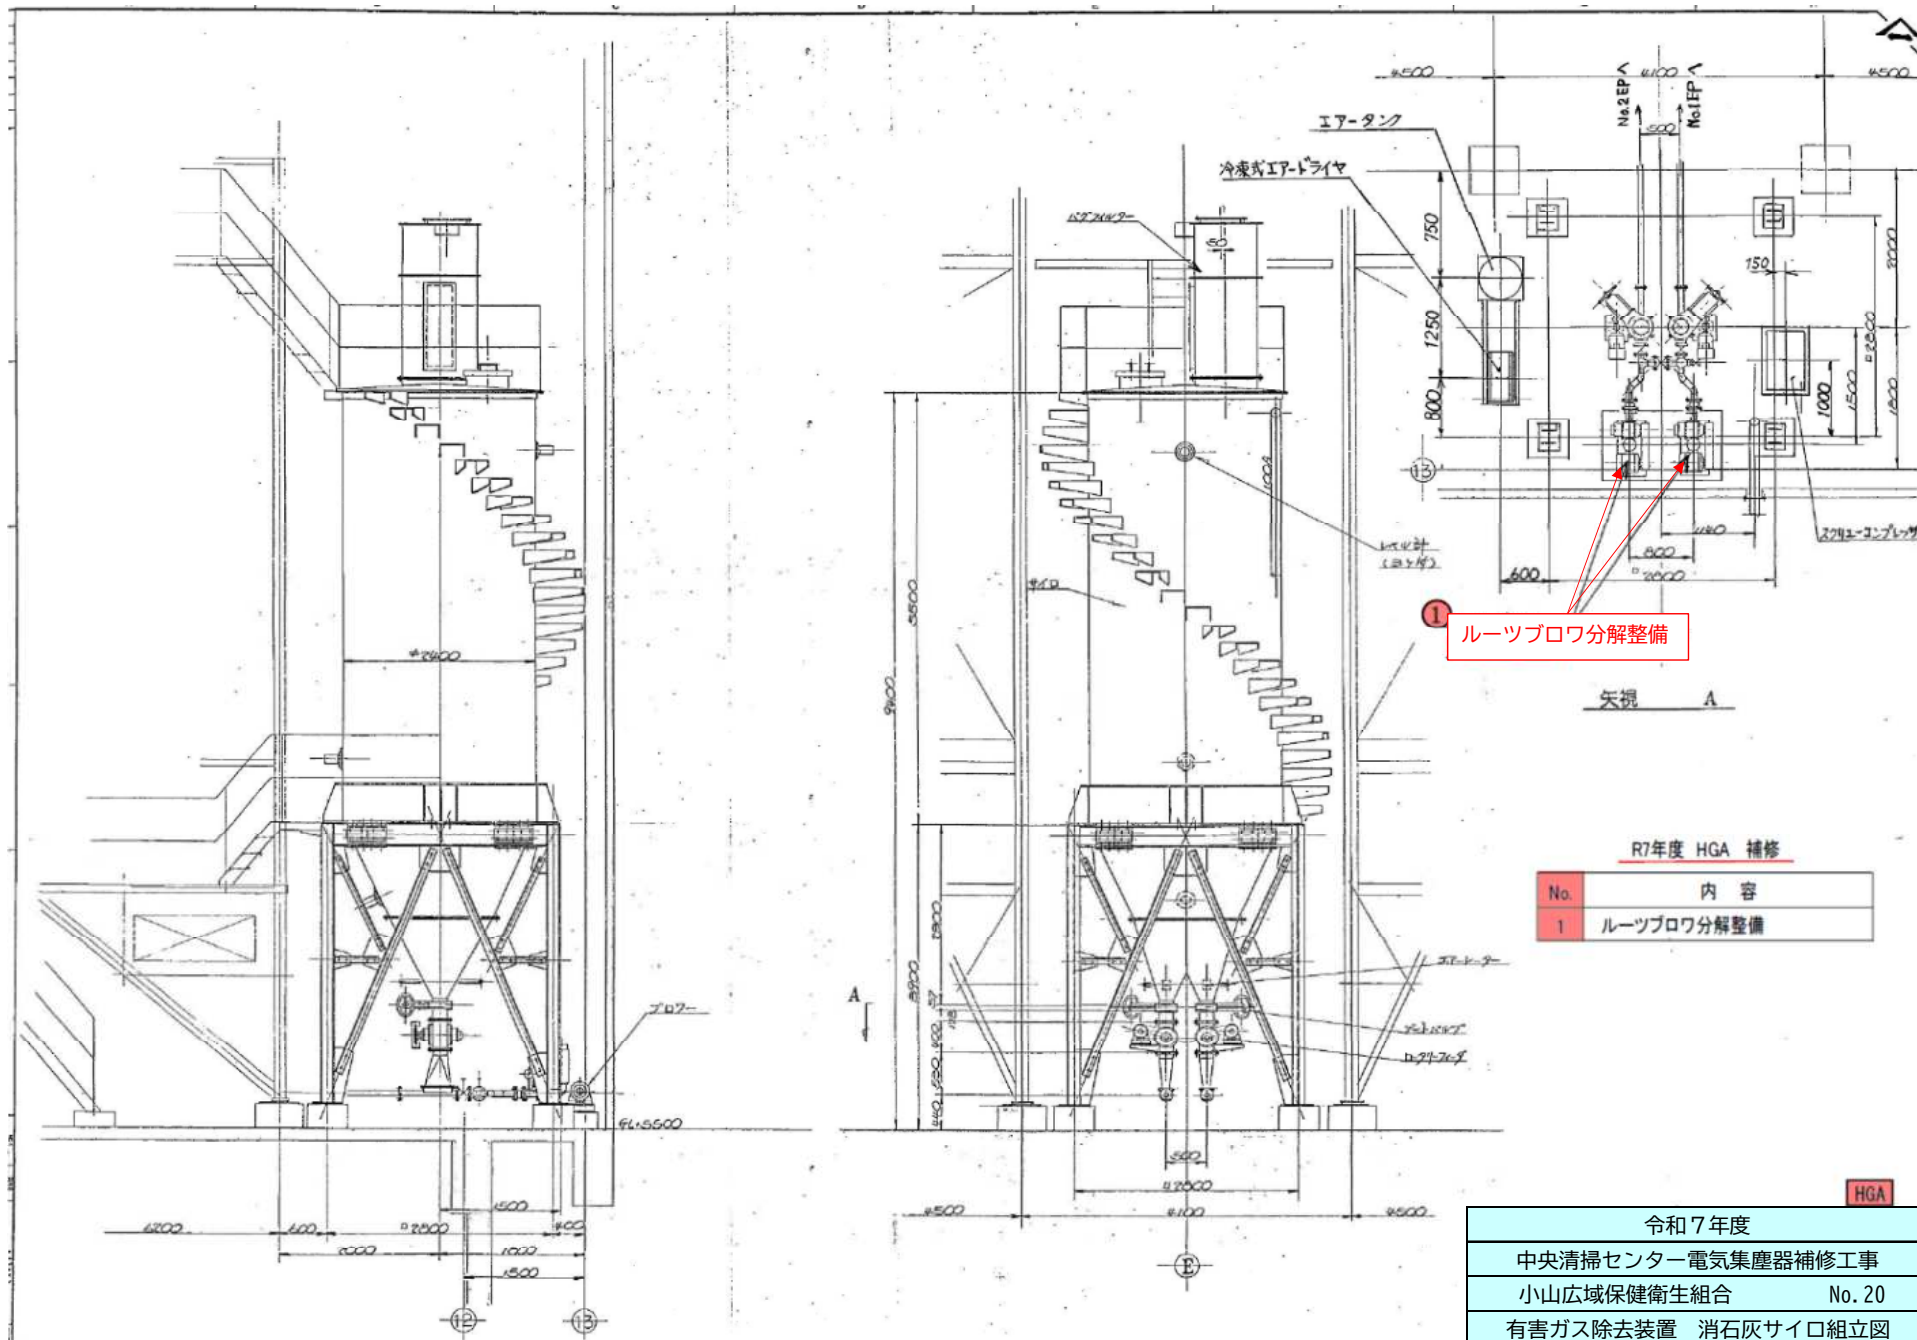

アンレット ルーツブロワ

納入先 小山広域保健衛生組合 中央清掃センター 様


D.No J824200436

S.No BS65-S-02


年 月 日

型式	BS65	台数	2 台	標準ベース	チキンキ AC65F
仕	ブロワ	電動機		ベルトカバー	ブレイク AFD65N
圧	容 量 2.25 m ³ /min	型 式 全閉外扇外形		吸込サイレンダ	
回	圧 力 50 kPa	出 力 3.7 kW 4 極		安全弁	
速	回転速度 1350 min ⁻¹	電 源 3相 400V 50 Hz		圧力計 (電管、コック付)	
塗	塗 装 色 マンガン 7.5BC5/2	製 造 社 富士電機		基礎ボルト	
量	質量 標準質量 160 kg	質量 45 kg		本体ブローリ	
				モータブローリ	
				V-ベルト	

外形寸法図

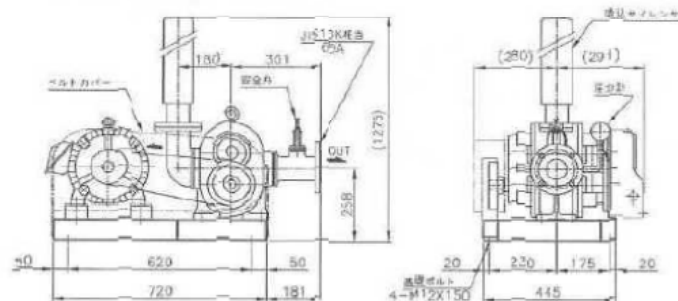

内部構造図

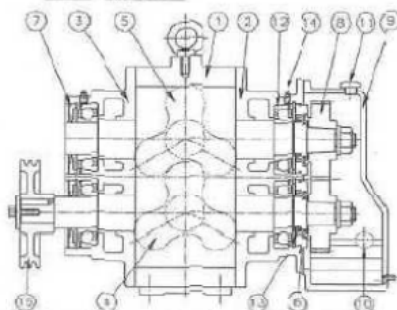

番号	品名	材質
1	ケーシング	FC200
2	ハウジングR	FC200
3	ハウジングL	FC200
4	ロータシャフトA	FC500-7
5	ロータシャフトB	FC500-7
6	カウ-ル	FC200
7	V-シール	NBR
8	タイミングギヤ	SCM415
9	ギヤカバー	FC200
10	オイルゲージ	標準
11	オイルキャップ	標準
12	ベアリング	SU-2
13	オイルシール	NBR
14	グリスニップル	C3804
15	本体ブローリ	FC200

ANLETT 株式会社 アンレット

担当



CHARACTERISTIC CURVE 特 性 曲 線

JIS C-4001

Date 年 月 日


Type Root's type blower
型 式 ルーツ型ブロワ 型式 BS65 (エンドレス)

用途

Specifications	Capacity 容 量 m ³ /min	Suc. Pressure 吸込圧力 kPa	Dis. pressure 吐出圧力 kPa	Speed 回転速度 min ⁻¹	Out put 出力 kW
仕 様	2.25	大気圧	50	1350	3.7

No. 順番	Speed 回転速度 min ⁻¹	Pressure Suction 吸込圧力 kPa	Pressure Discharge 吐出圧力 kPa	Capacity 容 量 m ³ /min	Out put 出力 kW
1	1350	大気圧	10	2.70	1.3
2			20	2.54	1.8
3			30	2.44	2.3
4			40	2.39	2.8
5			50	2.29	3.4
6			60	2.15	4.1
7					
8					

Capacity are the suction capacity under standard conditions
圧力は静圧 空気量は吸込側換算

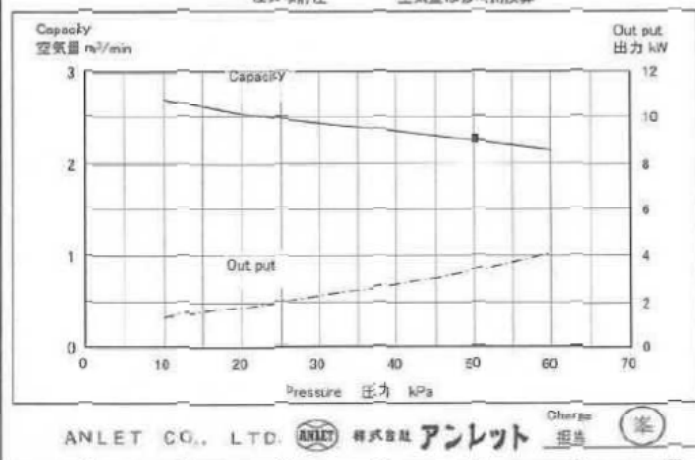

ルーツブロワ分解整備：一式

HGA

令和7年度

中央清掃センター電気集塵器補修工事

小山広域保健衛生組合 No. 21

有害ガス除去装置 ルーツブロワ構造図及び外形図