
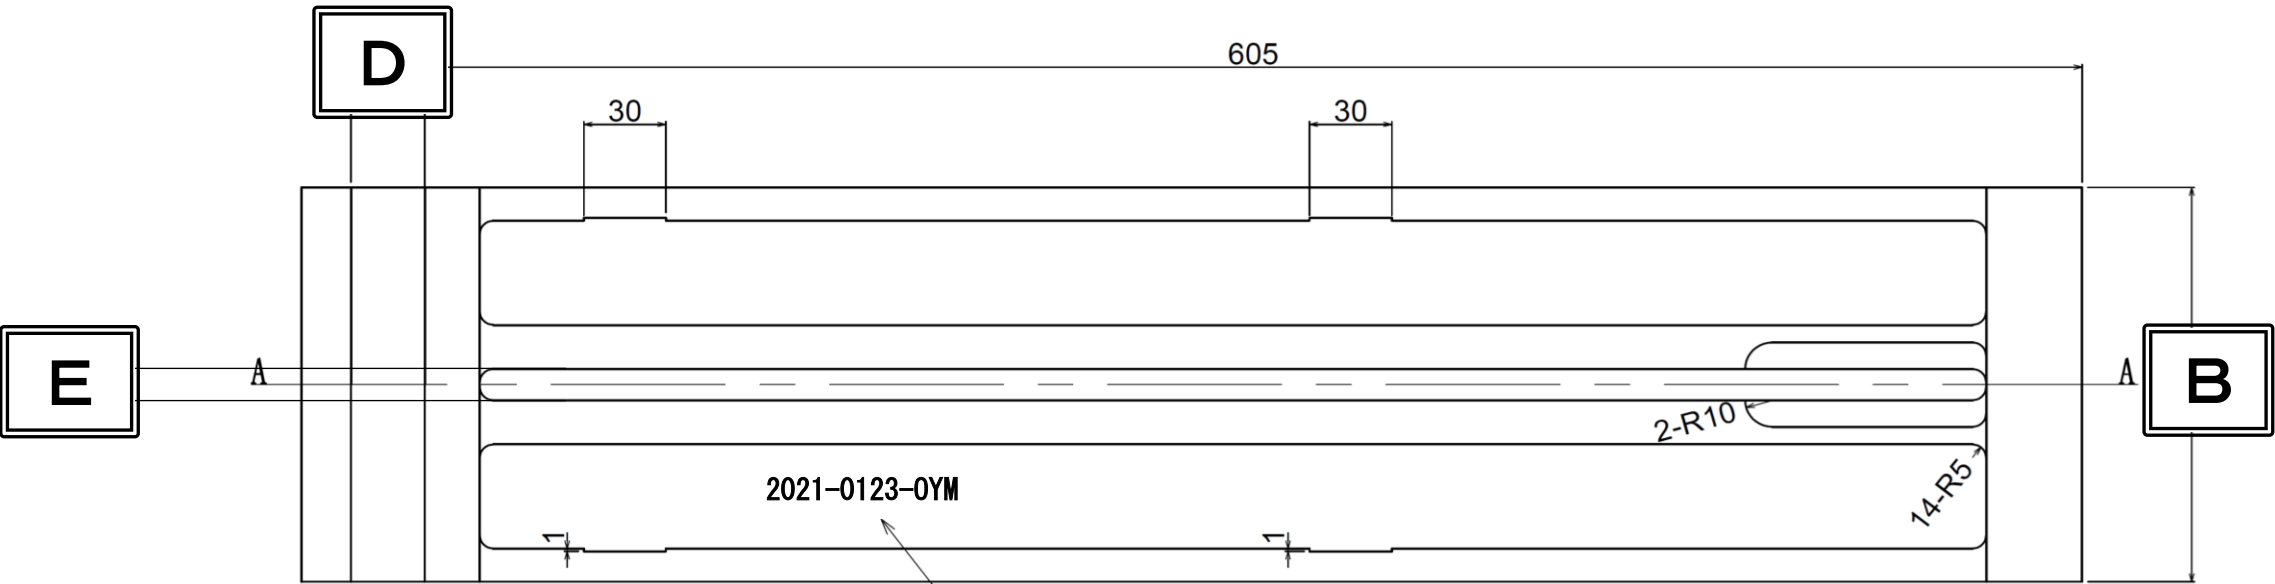


令和7年度  
中央清掃センター 160t焼却施設用火格子購入  
発 注 図 面

小山広域保健衛生組合  
施 設 課

断面 B-B

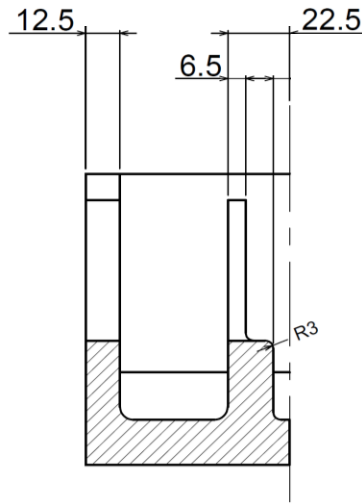


2021-0123-0YM

鋳出し文字 (8×10 高さ1)

業者名・納入年月等が分かるものとする。

Ex: 2021-0123-0YM


断面 A-A

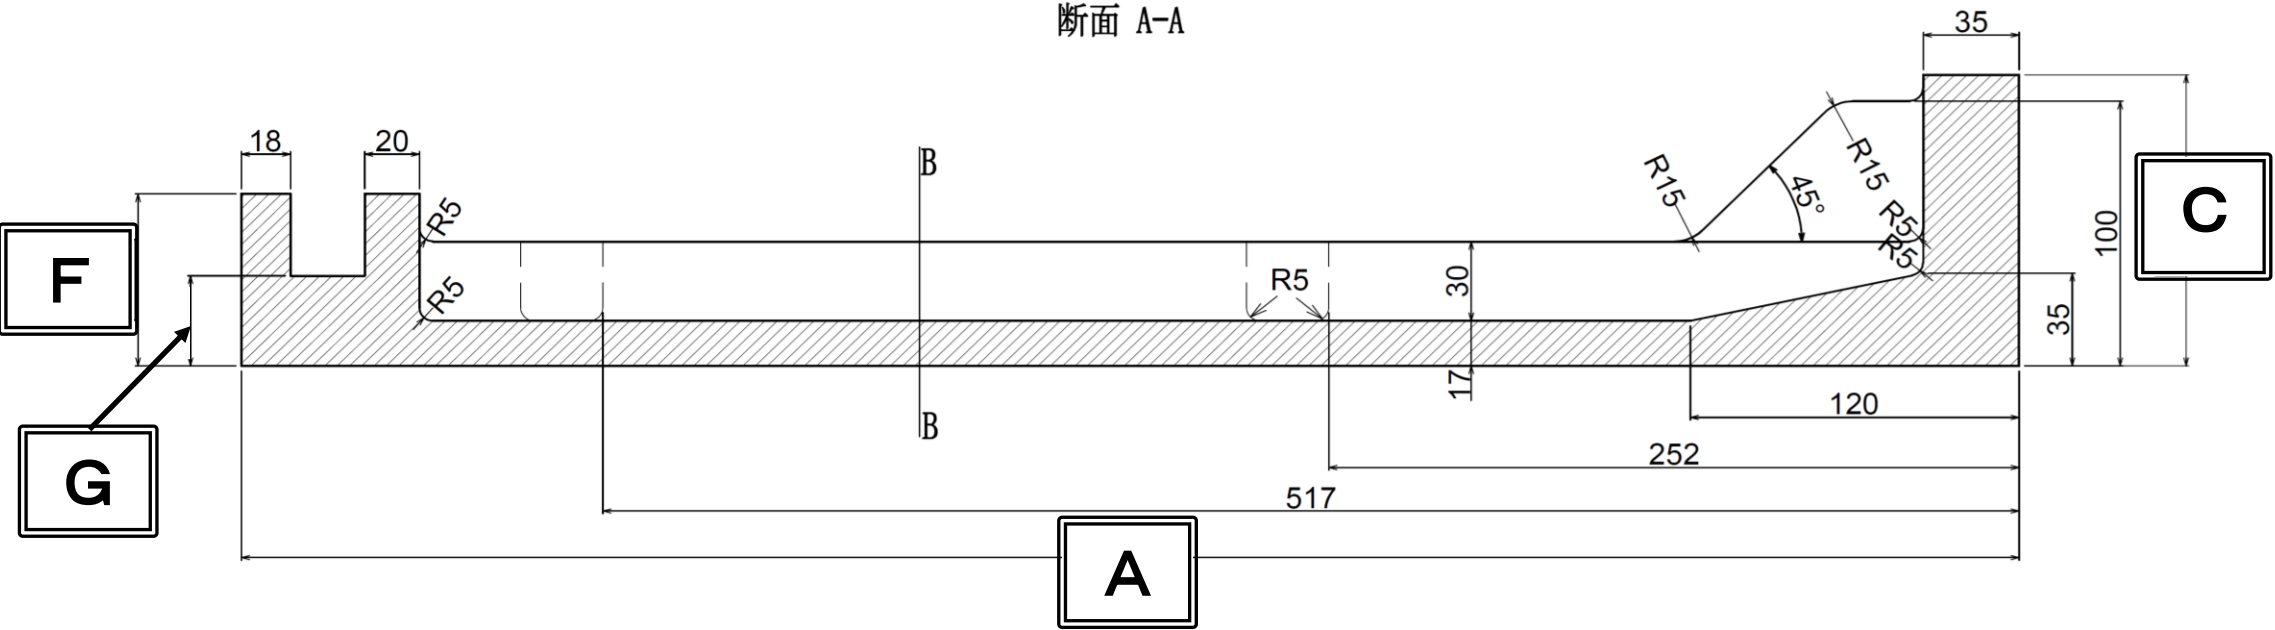

【注記】  
・指示なき場合の公差は JISB 0403 12級 を適用する。  
・鋭利な部分が無きよう注意すること。  
・” 巣 ” ” 形状不完全 ” ” 出張り ” ” 鑄肌不良 ” 無き事。  
・表面に砂残り等が無きよう注意すること。

| 指 定 寸 法 一 覧 表 |       |       |       |      |      |      |      |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 部位            | A     | B     | C     | D    | E    | F    | G    |
| 指定寸法          | 650.0 | 149.0 | 110.0 | 27.0 | 12.0 | 65.0 | 34.0 |
| 公差(+)         | 0.0   | 0.0   | 3.5   | 1.0  | 2.2  | 1.0  | 0.0  |
| 公差(-)         | -2.0  | -3.0  | -3.5  | 0.0  | -2.2 | -1.0 | -1.0 |

| 令和7年度                   |      |
|-------------------------|------|
| 中央清掃センター 160t焼却施設用火格子購入 |      |
| 品 目 名                   | ストーカ |
| 材 質                     | SCH2 |
| 寸 法 単 位                 | mm   |
| 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合     |      |

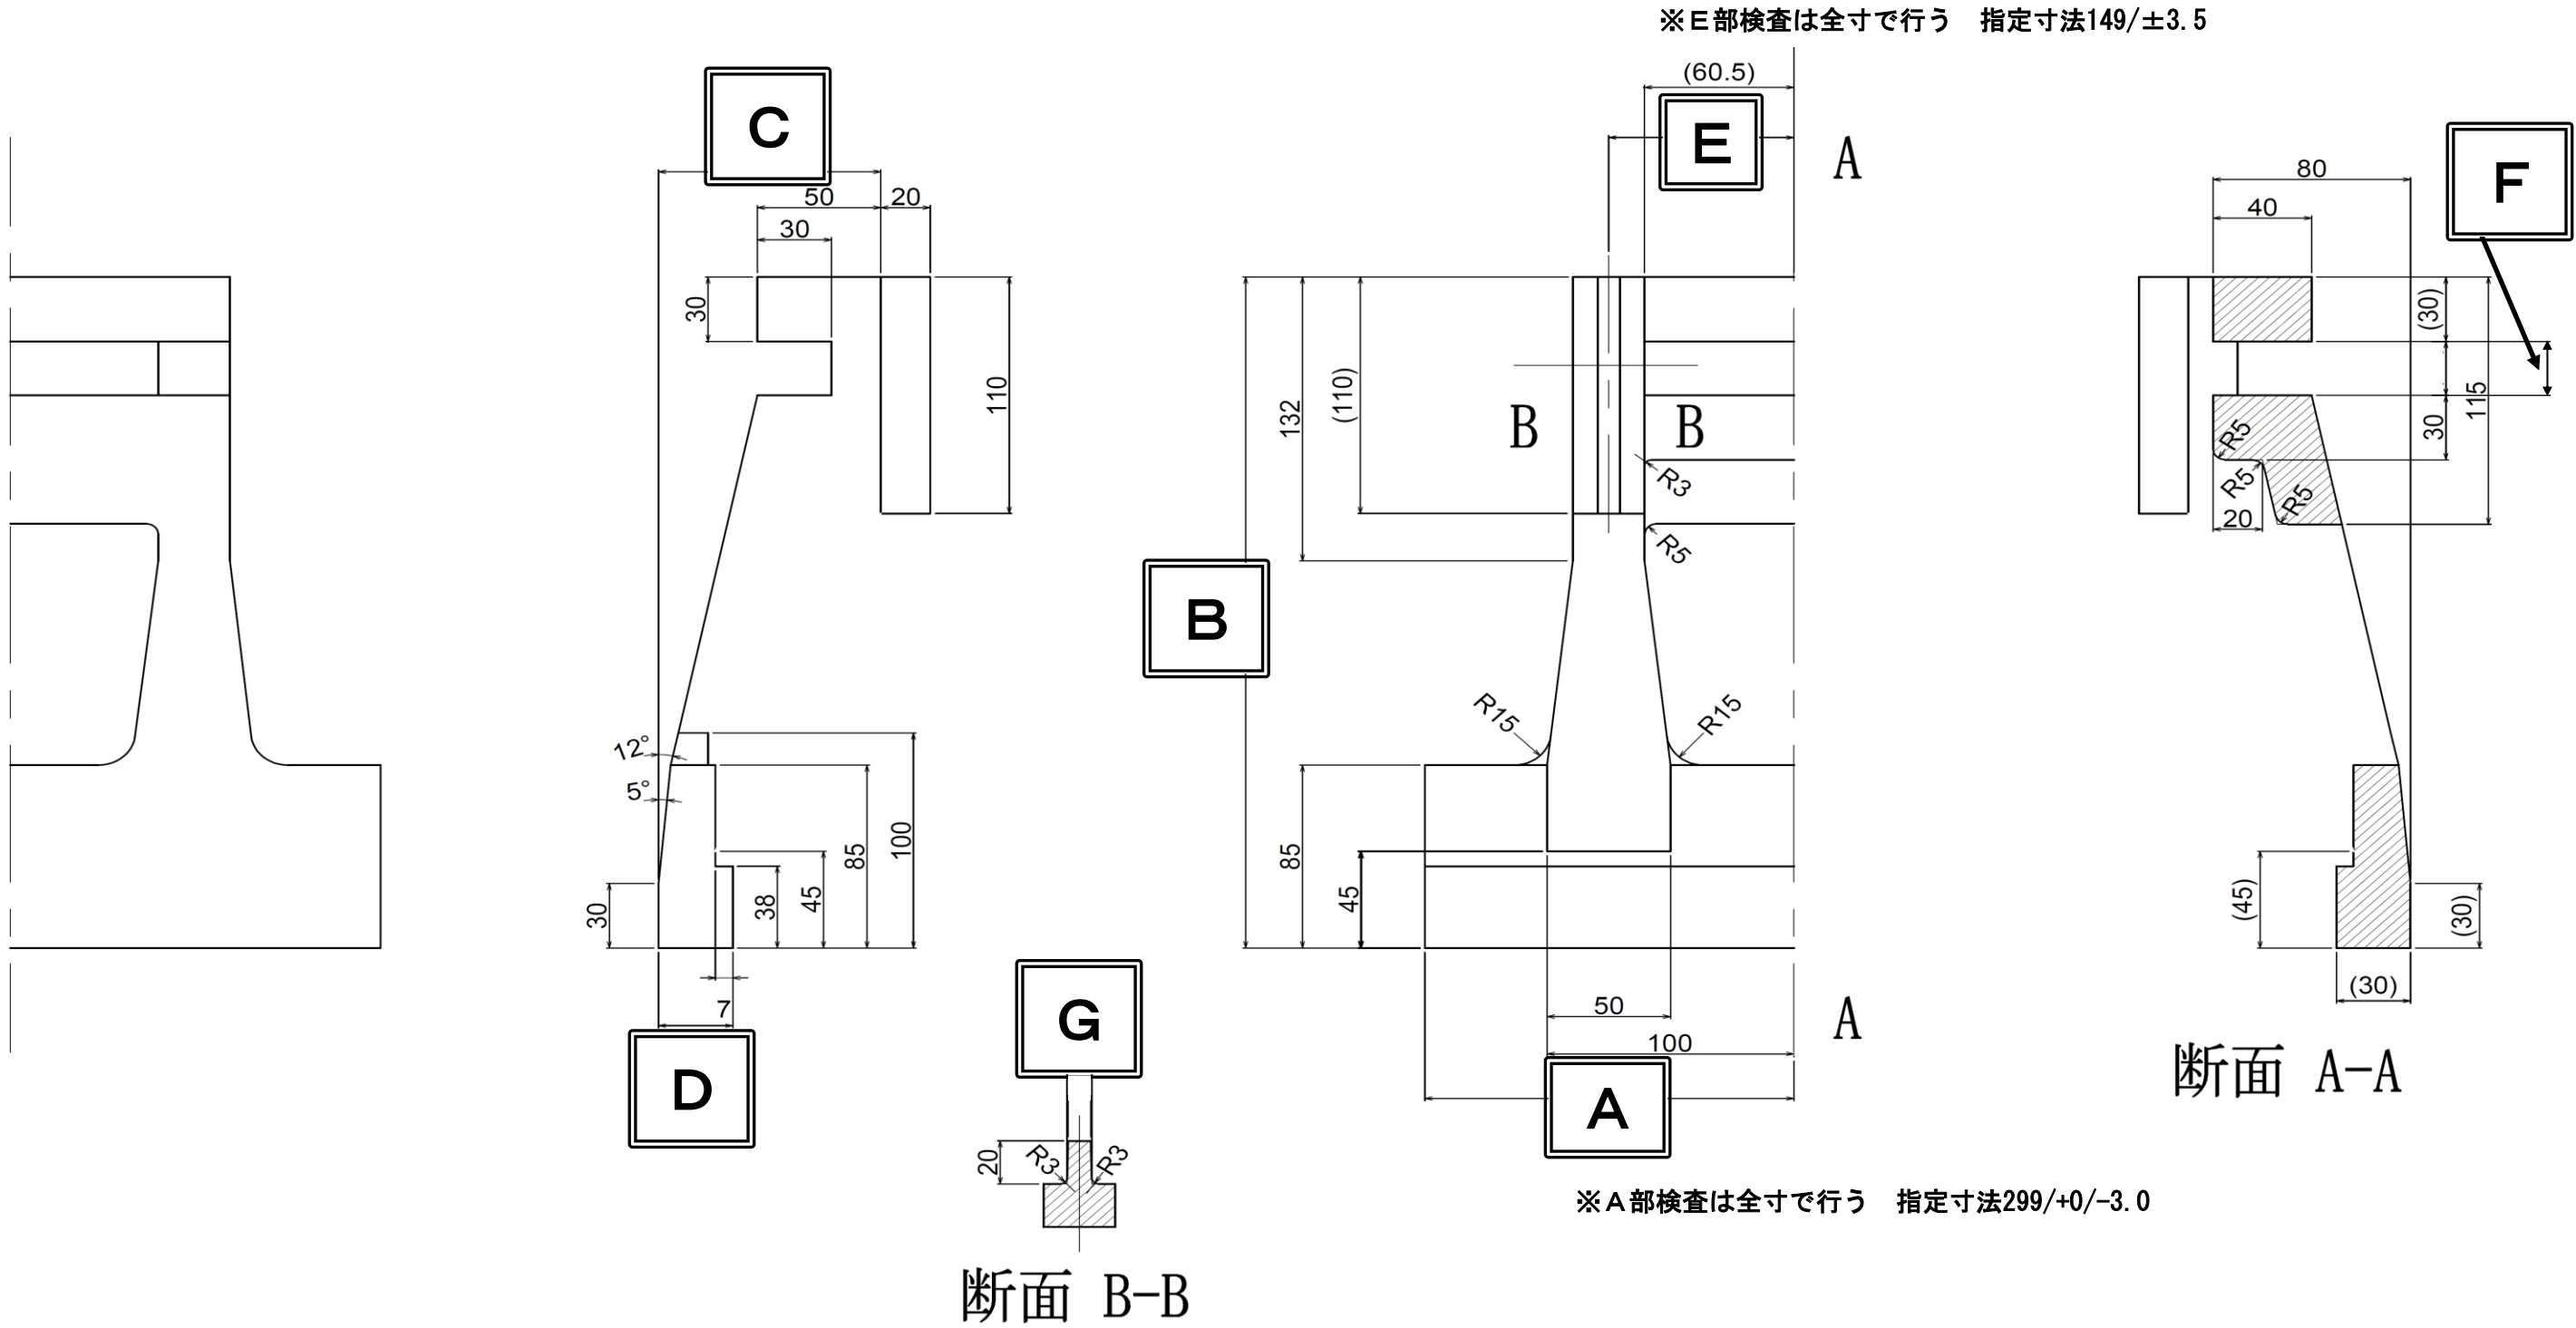


【注記】

- ・指示なき場合の公差は JISB 0403 12級 を適用する。
- ・鋭利な部分が無きよう注意すること。
- ・” 巣 ” ” 形状不完全 ” ” 出張り ” ” 鑄肌不良 ” 無き事。
- ・表面に砂残り等が無きよう注意すること。

| 指 定 寸 法 一 覧 表 |       |       |      |      |       |      |      |
|---------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| 部位            | A     | B     | C    | D    | E     | F    | G    |
| 指定寸法          | 149.5 | 312.0 | 90.0 | 30.0 | 74.5  | 25.0 | 10.0 |
| 公差(+)         | 0.0   | 4.5   | 3.0  | 2.5  | 1.75  | 2.5  | 2.1  |
| 公差(-)         | -1.5  | -4.5  | -3.0 | -2.5 | -1.75 | -2.5 | -2.1 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 令和7年度                   |                 |
| 中央清掃センター 160t焼却施設用火格子購入 |                 |
| 品 目 名                   | 2Bスクレーパ         |
| 材 質                     | FC350 若しくは HF-1 |
| 寸 法 単 位                 | mm              |
| 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合     |                 |



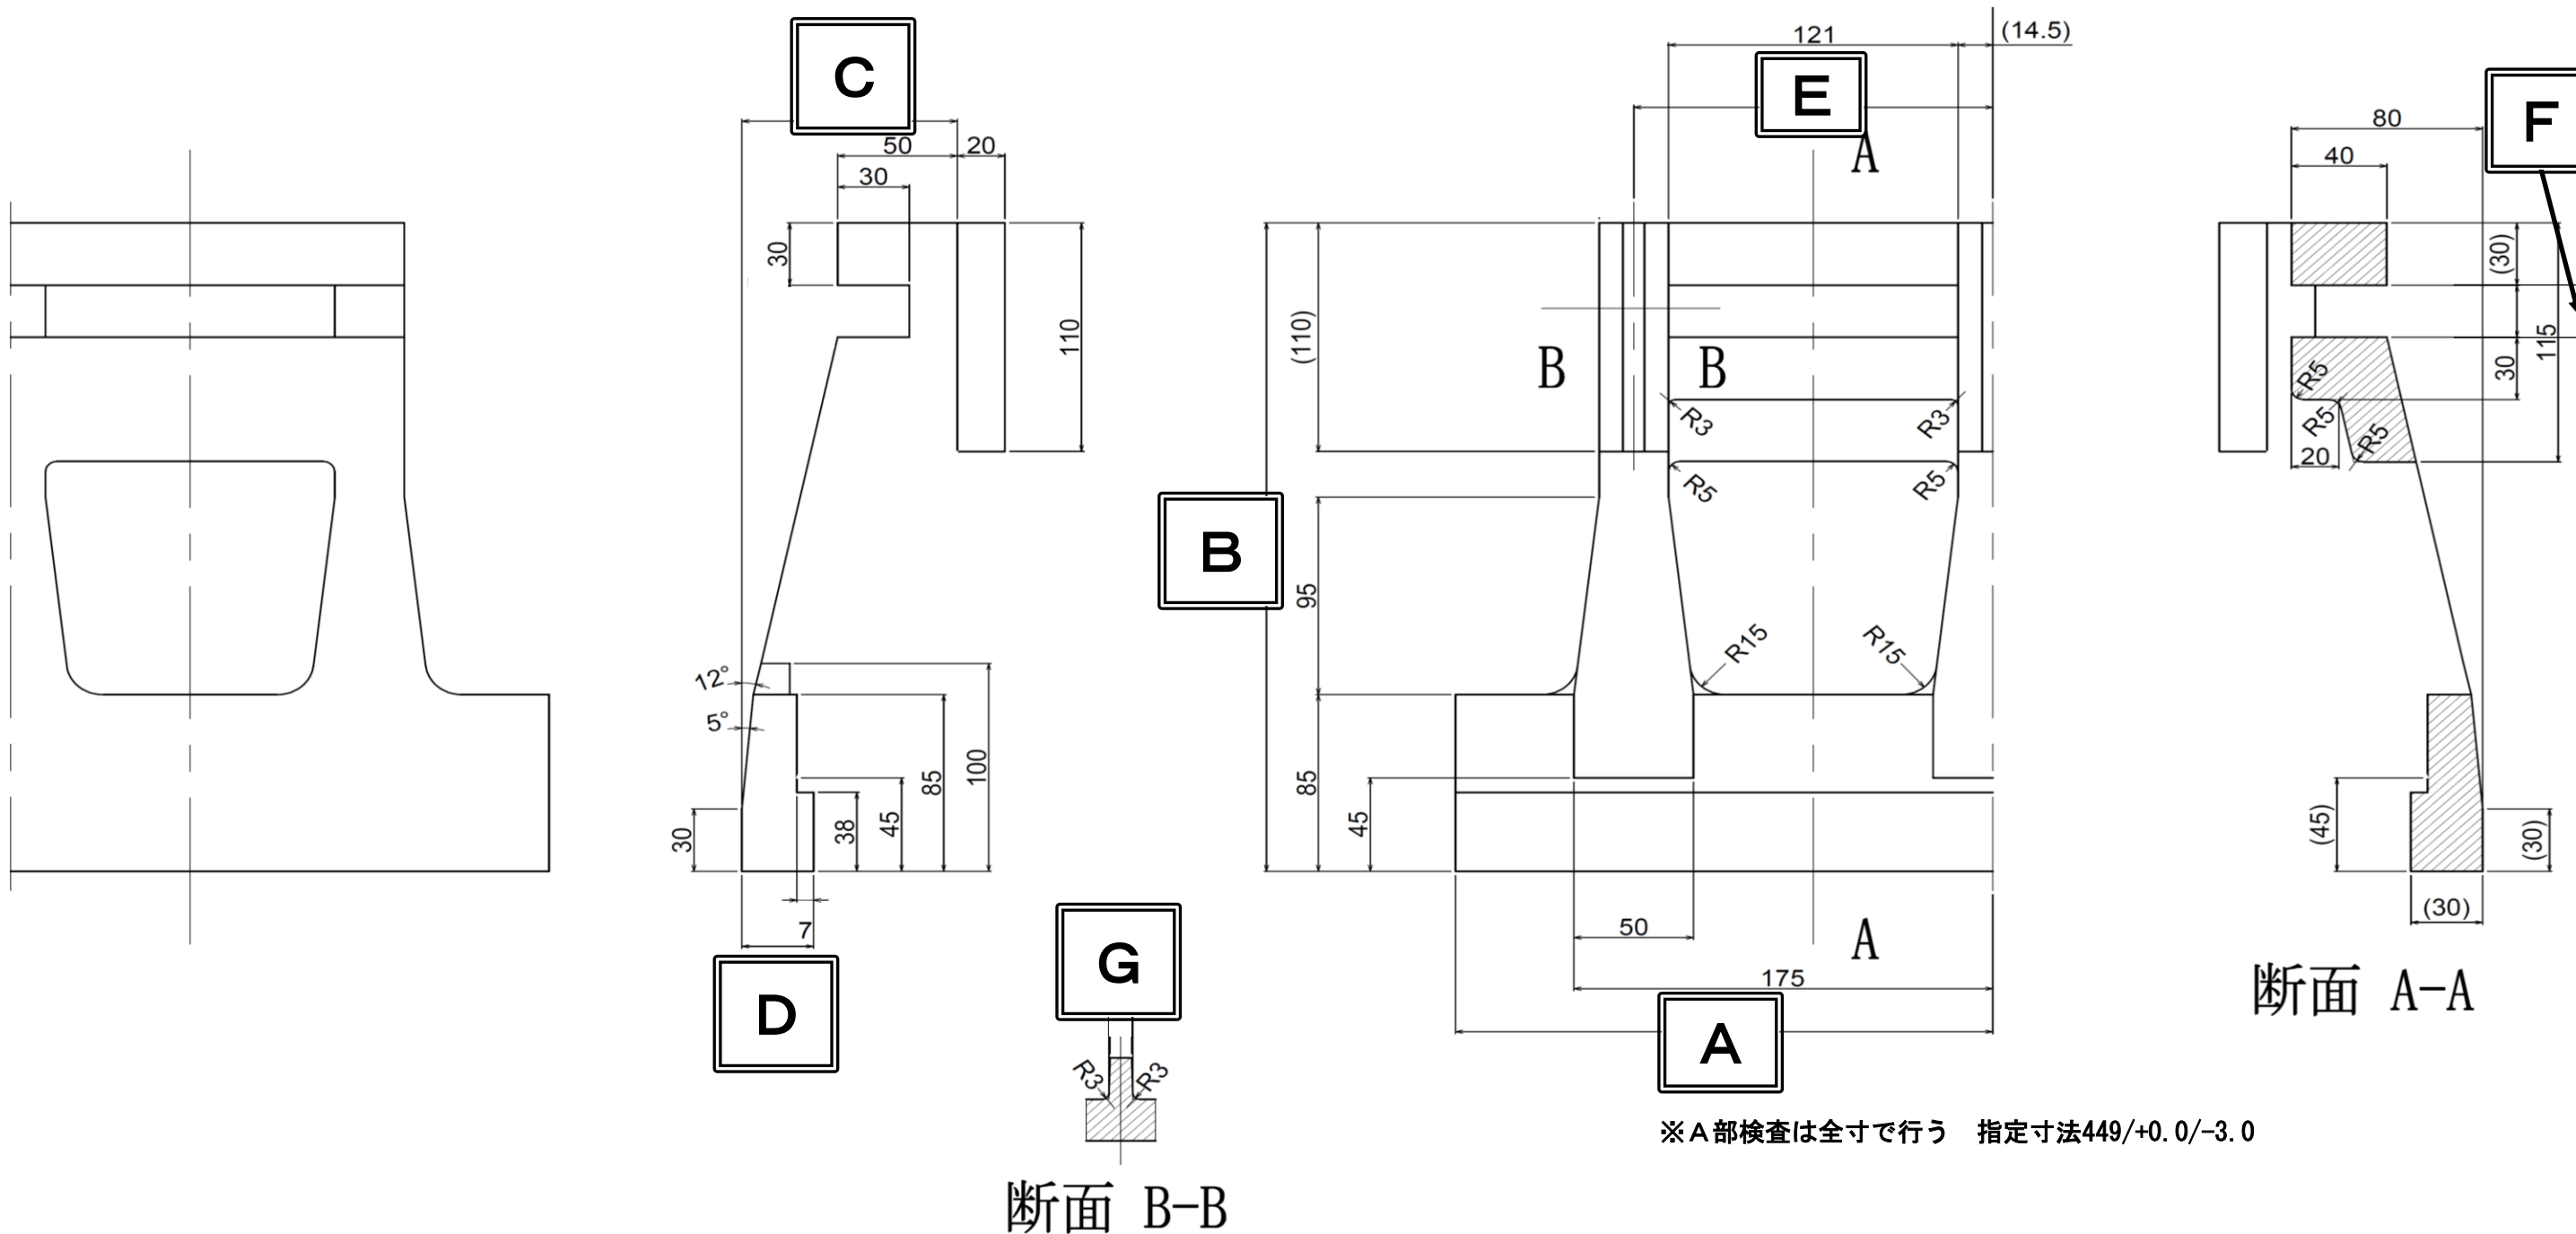


※ A 部検査は全寸で行う 指定寸法449/+0.0/-3.0

【注記】  
・指示なき場合の公差は JISB 0403 12級 を適用する。  
・鋭利な部分が無きよう注意すること。  
・” 巣 ” ” 形状不完全 ” ” 出張り ” ” 鑄肌不良 ” 無き事。  
・表面に砂残り等が無きよう注意すること。

| 指 定 寸 法 一 覧 表 |       |       |      |      |       |      |      |
|---------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| 部位            | A     | B     | C    | D    | E     | F    | G    |
| 指定寸法          | 224.5 | 312.0 | 90.0 | 30.0 | 149.0 | 25.0 | 10.0 |
| 公差(+)         | 0.0   | 4.5   | 3.0  | 2.5  | 3.5   | 2.3  | 2.1  |
| 公差(-)         | -1.5  | -4.5  | -3.0 | -2.5 | -3.5  | -2.3 | -2.1 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 令和7年度                   |                 |
| 中央清掃センター 160t焼却施設用火格子購入 |                 |
| 品 目 名                   | 3Bスクレーパ         |
| 材 質                     | FC350 若しくは HF-1 |
| 寸 法 単 位                 | mm              |
| 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合     |                 |

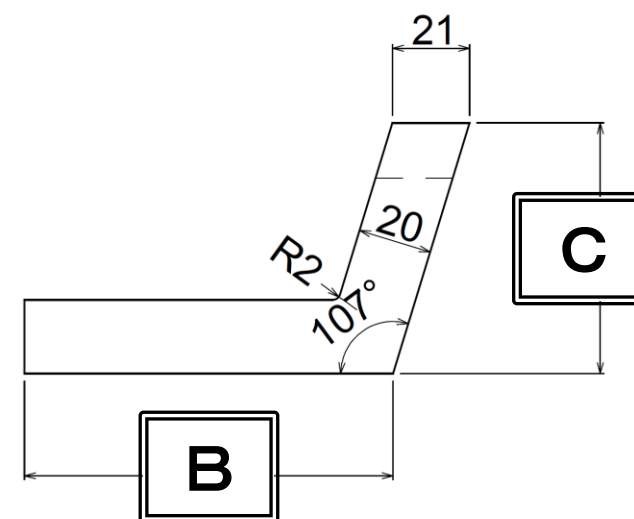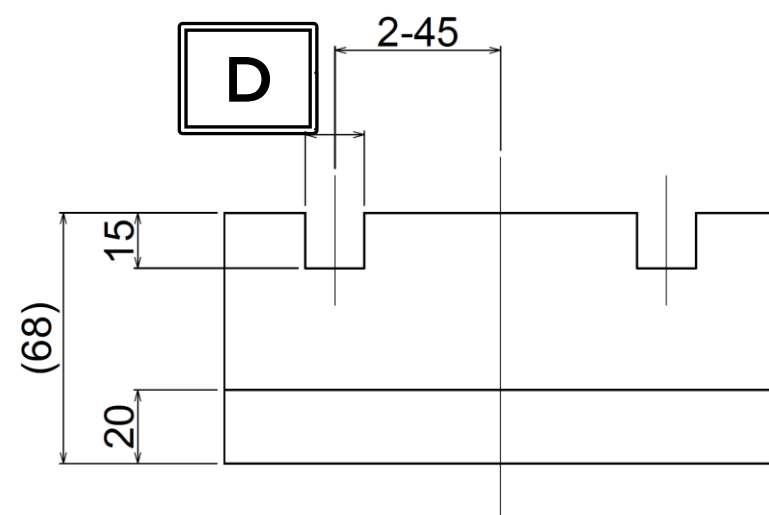
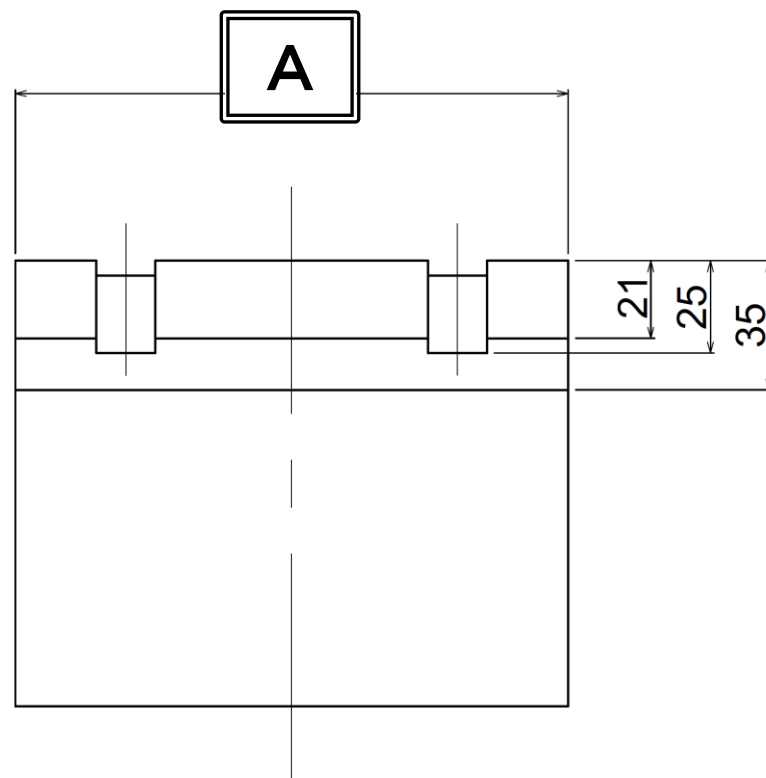


【注記】

- ・指示なき場合の公差は JISB 0403 12級 を適用する。
- ・鋭利な部分が無きよう注意すること。
- ・” 巣 ” ” 形状不完全 ” ” 出張り ” ” 鑄肌不良 ” 無き事。
- ・表面に砂残り等が無きよう注意すること。

| 指 定 寸 法 一 覧 表 |       |       |      |      |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 部位            | A     | B     | C    | D    |
| 指定寸法          | 150.0 | 100.0 | 68.0 | 16.0 |
| 公差(+)         | 0.0   | 1.0   | 0.0  | 2.5  |
| 公差(-)         | -2.0  | -1.0  | -1.0 | 0.0  |

| 令和7年度               |                |
|---------------------|----------------|
| 中央清掃センター            | 160t焼却施設用火格子購入 |
| 品 目 名               | L 型スクレーパ       |
| 材 質                 | FC 若しくは HF-1   |
| 寸 法 単 位             | mm             |
| 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 |                |

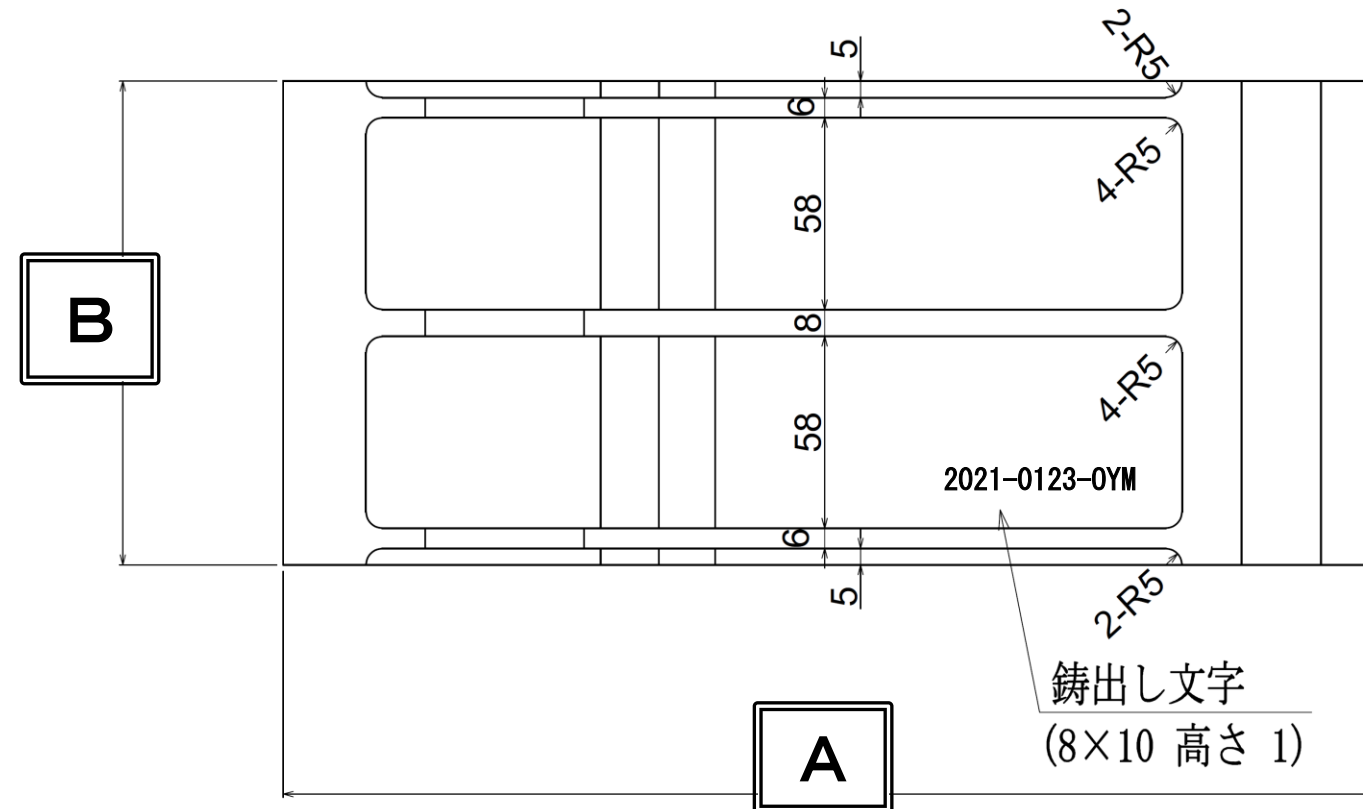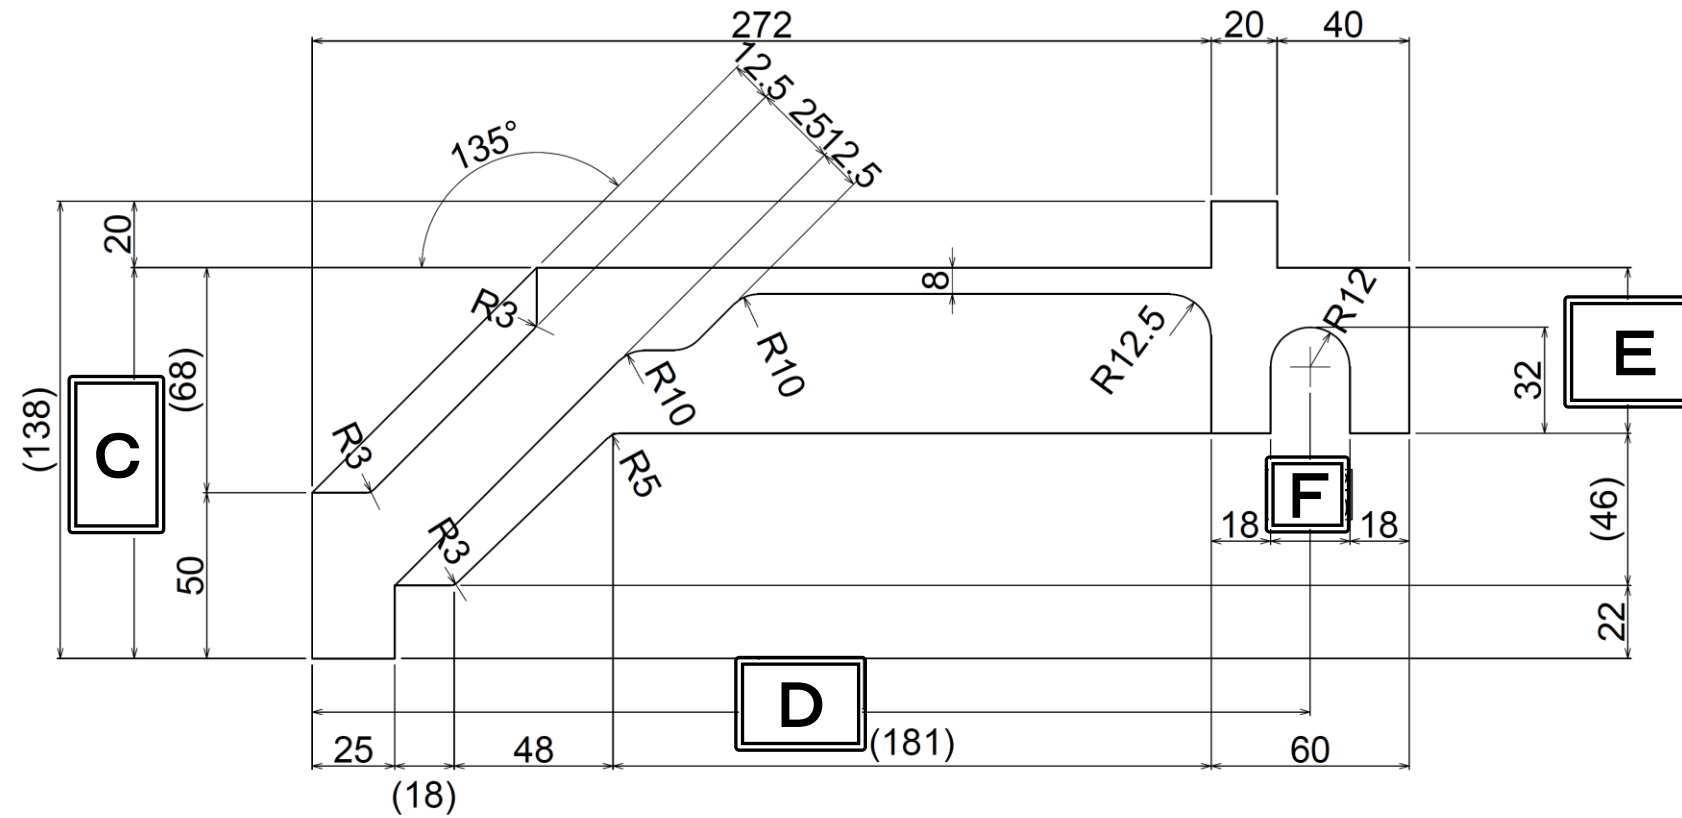

業者名・納入年月等が分かるものとする。  
Ex:2021-0123-OYM

- 【注記】
- ・指示なき場合の公差は JISB 0403 12級 を適用する。
  - ・鋭利な部分が無きよう注意すること。
  - ・” 巣 ” ” 形状不完全 ” ” 出張り ” ” 鑄肌不良 ” 無き事。
  - ・表面に砂残り等が無きよう注意すること。

| 指 定 寸 法 一 覧 表 |       |       |       |       |      |      |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 部位            | A     | B     | C     | D     | E    | F    |
| 指定寸法          | 332.0 | 146.0 | 118.0 | 302.0 | 50.0 | 24.0 |
| 公差(+)         | 0.0   | 2.0   | 1.0   | 2.0   | 1.0  | 1.0  |
| 公差(-)         | -3.0  | -2.0  | -1.0  | -2.0  | -1.0 | 0.0  |

| 令和7年度               |                |
|---------------------|----------------|
| 中央清掃センター            | 160t焼却施設用火格子購入 |
| 品 目 名               | エンドストーカ        |
| 材 質                 | SCH2 若しくは HF-1 |
| 寸 法 単 位             | mm             |
| 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 |                |